



VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ
VASKAKAS MŰÉSZETI KÖZPONT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA



TARTALOM

ELŐSZÓ és HATÁLY	4
1. A Szabályzat hatályai	4
1.2. Területi hatálya	5
1.3. Személyi hatálya	5
1.4. Tárgyi hatálya	5
1.5. Időbeli hatálya	5
2. FEJEZET	7
A vezetők, dolgozók tűzvédelmi feladata, jogköre	7
2.1. Az igazgató tűzvédelmi feladata:	7
Szervezetén keresztül gondoskodik	7
2.2. Művészeti titkár vezetőjén keresztül gondoskodik (gazdasági vonatkozásban)	8
2.3. Műszaki szakterület vezető feladatai	9
2.4. Tűzvédelmi TANÁCSADÓ	11
2.5. A munkavállalók tűzvédelmi feladata, kötelessége, joga, felelőssége	11
2.6. A színpadi ügyelő (műszaki ügyeletes) tűzvédelmi feladata, felelőssége	12
2.7. A tűzvédelmi szervezet felépítése, működési és irányítási rendje, valamint finanszírozása	13
3. FEJEZET	14
Általános, eseti használati szabályok előírások	14
3.1. Általános tűzvédelmi használati szabályok oktatása	14
3.2. Tűzveszélyes tevékenység	15
3.3. Dohányzás	16
3.4. Szállítás és vontatás	17
3.5. Raktározás és tárolás	17
3.6. Tűzoltási út, terület és egyéb utak	20
3.7. Kiürítés	20
3.8. Hő és füstelvezetés, szellőztetés	24
3.10. Gépi berendezés	24
3.11. Villamos, világító berendezés	25
3.12. A tüzelő és fűtőberendezések	26
3.13. Villám- és sztatikus feltöltődés elleni védelem	27
3.14. Tűzjelző berendezés	27
3.15. Tűzoltó készülék, felszerelés	27
3.16. Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények, oltóvíz	29
3.17. Járművek	29
3.18. Szabadtéri Tűzgyújtás, szemét égetés	31
4. FEJEZET	32
BÁBSZÍNHÁ	
A BÁBSZÍNHÁZ helyiségeinek tűzvédelmi szabályai.	32
4.1. Irodák, titkárság, információs pult porta	32
4.2. Közlekedő folyosók, előterek, közlekedő, első-hátsó lépcsőház, pince lépcsőház	33
4.3. Előcsarnok, emeleti fogadótér	34
4.4. Teakonyhák, földszinti büfé	35
4.5. Öltözők (férfi, női), színész, pincében dolgozók öltözője, vendégszobák	36
4.6. Pincei mosoda-ruhaszárító, szennyes és tisztaruha raktár	37
4.7. Mosdók, öltöző fürdő	37
4.8. Pincei közműhelyiségek (hőközpont, villamos fogadó)	39
4.9. Pincei raktár, jelmeztár és Nézőtér alatti terület, Zenekari árok, pince díszlet raktár	40
4.10. Irodai raktár, irattár	41
4.11. Babajátszóház, II. emeleti fogadóterem, hangszer raktár	42
4.12. Apró színházterem, Kamara terem, Pódium terem	44



4.13. Nagyszínpadi földszinti és emeleti Nézőtér	45
4.14. Nagyszínpad ügyelőpulttal, zsinórpadrólással, színpadtér feletti karzattal	47
4.15. Világosító és hangosító helyiség, nézőtér feletti világosítási híd	49
4.16. Színházi raktárak (díszlet, jelmez), oldalszínpad (futó darabok)	50
4.17. Raktárak (külső díszlet és jelmez raktár)	50
4.18. Gépkocsibeálló, Kukatároló, Áthajtó és térburkolt hátsó udvar	51
4.19. Ruhatár	52
4.20. Díszlet és jelmez Műhely	53
4.21. Szellőzőgépház, padlástérrel	55
A tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok	56
Speciális használati szabályok, követelmények	56
5. fejezet	57
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység	57
6. FEJEZET	60
A tűzvédelmi oktatás, a szakvizsgáztatás rendje	60
6.1. Oktatás munkába lépéskor (újfelveteles) és hosszú távollét utáni oktatás	60
6.2. Átírányított dolgozók oktatása	60
6.3. Nem a BÁBSZÍNHÁZ. alkalmazásában álló személyek, külső rendezvényszervezők oktatása	61
6.4. Rendkívüli-, az ismétlő, - oktatás rendje és adminisztrációja	61
7. FEJEZET	62
A magatartás általános szabályai tűz keletkezése esetén	62
7.1. Tűzjelzés	62
7.2. Értesítési feladatok	62
7.3. Tűzoltási feladatok	63



ELŐSZÓ és HATÁLY

1. A VASKAKAS MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ (a továbbiakban: **BÁBSZÍNHÁZ**) az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tüzesetknél és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelességeinek, a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokra épülve meghatározza:

- a) a tűzvédelemi feladatokat is ellátó munkáltató és munkavállalók feladatait és kötelezettségeit;
- b) a tűzvédelem szervezeti feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére;
- c) az építményre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati vonatkozó szabályokat, előírásokat;
- d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
- e) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
- f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
- g) a megelőző, a mentő tűzvédelmi szabályokat, valamint azok végrehajtásának módját;
- h) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai,
- i) a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget, helyiség (építményrész) megengedett maximális befogadóképességét, megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét,
- j) tekintettel az 1996. évi XXXI. törvény 19. § (1), (2) és a 47. § (2) 12. pontjára,

az alábbi TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT-ban határozom meg.

1.1. Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről, és a tűzoltóságokról, a 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ), valamint a tűzvédelmet érintő egyéb jogszabályokban, szabályzatokban előírtak alapján kiadom a Vaskakas Bábszínház **BÁBSZÍNHÁZ**. Tűzvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat).

Ezen Szabályzatot az 1996. évi XXXI. törvény 19 § (1) bekezdésében foglalt jogköröm alapján adom ki.

A Tűzvédelmi Szabályzat a kiadás napján lép hatályba az előző tűzvédelmi szabályzatot visszavonva (2016 májusában kiadott) és a visszavonásig marad érvényben. A Szabályzatban meghatározott feladat, magatartási szabály, ellenőrzési tevékenység kötelező érvényű. A Szabályzat hatálya az alábbiak szerinti.



1.2. TERÜLETI HATÁLY

A Szabályzat területi hatálya **kiterjed** a **VASKAKAS MŰVÉSZETI KÖZPONT A VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ** területére (**H-9022 GYŐR, CZUCZOR GERGELY UTCA 17.**) és raktáira, építményeire és szabad tereire, valamint a munkavégzés helyszínére.

Raktárak:

H-9028 Győr, Ötház u. 7.

H-9028 Győr, Serfőződombi dűlő 1.

1.3. SZEMÉLYI HATÁLY

A Szabályzat személyi hatálya **kiterjed** a BÁBSZÍNHÁZ. alkalmazásában álló valamennyi dolgozóra. Az alkalmi munkavállalókra; a tanulókra; az eseti megbízás alapján munkát végzőkre; az alvállalkozókra és minden - a BÁBSZÍNHÁZ jogviszonyban álló, munkát végző személyekre, munkaerő közvetítőn keresztül dolgozókra, tanulókra, gyakornokokra. Valamint a BÁBSZÍNHÁZ. 1.2. pontban meghatározott területen tartózkodókra; a látogatókra, más külső cégek munkavállalóira.

1.4. TÁRGYI HATÁLY

A Szabályzat tárgyi hatálya **kiterjed** az 1.2. pontban meghatározott területen végzett minden tevékenységre, technológiára, munkaeszközre, berendezésre, anyagtárolásra, amelyekből - a körülmények kedvezőtlen összejárásakor - tűz keletkezésére lehet számítani.

1.5. IDŐBELI HATÁLY

A Szabályzatot szükség szerint felül kell vizsgálni. A bekövetkezett bővítések, az építkezések, a tűzvédelmi helyzetre kiható egyéb (pl. átszervezés) változások esetén úgy kell átdolgozni, hogy a Szabályzat naprakész legyen.

A Szabályzat nem megfelelő végrehajtása, vagy meg nem tartása munkajogi és kártérítési eljárást, az illetékes hatóság részéről tűzvédelmi bírság kiszabását követheti.

BÁBSZÍNHÁZ. a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet 4. §-ban előírtak szerinti tűzriadó terv készítésére kötelezett.

- Egy 300 főnél több személyt befogadó épületrész egy van az épületben. Nagy Színházterem nézői befogadó képessége 454 fő. A nézőkön felül még a játszott darabtól függően max. 20 fő színészek, műszaki és néző kiszolgáló személyzet van.
- A Művészeti Központban 3 olyan helyiség van, ahol egy időben és egyszerre 50 főnél többen tartózkodhatnak.
 - Nagy Színházterem 454 néző plusz 20 fő művész és kiszolgáló személyzet. Külsős előadáson, a BÁBSZÍNHÁZ csak 10 fő személyzetet biztosít.
 - Bébi terem 25 fő gyerek mint néző (1-3 éves), plusz 25 fő szülő, és 5 fő művész és kiszolgáló személyzet.
 - Kamara terem 35 fő gyerek mint néző (5-), plusz 35 fő szülő, és 6 fő művész és kiszolgáló személyzet.
- Nincs az épületekben időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés rendezvény.
- Nincs a létesítmény területén szabadtéri rendezvény tartása.



- **A VASKAKAS MŰVÉSZETI KÖZPONTNÁL A BÁBSZÍNHÁZRA** kell Tűzriadó tervet készíteni (művelődési, kulturális létesítmény, építmény miatt).
- Az épületekben tűzjelző berendezés van.

A BÁBSZÍNHÁZ létesítményi (építményi) tűzoltóság létrehozására - a 239/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet 20 § (1) c. pontja - alapján nem kötelezett. Ez vonatkozik a telephelyekre (raktárakra) is.

A tűzvédelemmel kapcsolatos intézkedésre jogosult, az **igazgató** aki gondoskodik:

- A tűzvédelmi szervezet feladatainak meghatározásáról;
- A Szabályzatban előírtak végrehajtásáról és ellenőrzéséről.
- A Szabályzat szükség szerinti átdolgozásáról és
- A megelőző tűzvédelmi rendelkezések operatív érvényesítéséről

Jelen Szabályzat kötelező alkalmazását **2020. március 30.** hatállyal elrendelem és az visszavonásig érvényes. Az előző szabályzat a hatályát veszti.

.....
igazgató



1. FEJEZET

A vezetők, dolgozók tűzvédelmi feladata, jogköre

2.1. Az igazgató tűzvédelmi feladata:

- 2.1.1. Felelős a BÁBSZÍNHÁZ. tűzvédelmi tevékenységéért, helyzetéért. A vonatkozó rendelkezések (tűzvédelmi törvény, a vonatkozó jogszabályok) érvényesítésével, valamint ezek betartásával.
- 2.1.2. Elkészítteti a Tűzvédelmi Szabályzatot. A Szabályzat végrehajtását rendszeresen ellenőrizteti, ellenőrzi az általa megbízott személlyel.
- 2.1.3. Akadályoztatása esetén, intézkedésre jogosult ügyvezető igazgatót bízza meg.
- 2.1.4. A helyi adottságok és sajátosságok figyelembe vétele mellett biztosítja, biztosítatja (az általa megbízott személyekkel) a működéshez, az oktatáshoz, a vizsgáztatásokhoz, az eredményes munkához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
- 2.1.5. Értékeli a tűzvédelmi munkát, belátása szerint írásos jelentést kér a Szabályzat végrehajtásáról.
- 2.1.6. Gondoskodik a tűzvédelem feltételeinek megteremtéséről. A tűzvédelem javítására tett intézkedések hatékonyságáról, a tűzvédelmi előírásokról, a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról tűzvédelmi szemle keretében is meggyőződik.
- 2.1.7. Gondoskodik a szükséges tűzvédelmi ismeretekkel nem rendelkező, illetve a tűzvédelmi szakvizsga köteles tevékenységet folytató, de érvényes szakvizsgával nem rendelkező személy foglalkoztatásának, haladék nélküli felfüggesztéséről.
- 2.1.8. A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a kockázati osztály -a régebbi épületekre való adaptáció alapján- megváltoztatását (tűzveszélyességi osztályba sorolás) teszi szükségessé, vagy a raktározás, kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, annak megkezdése előtt lehetőség szerint 15 nappal az illetékes önkormányzati tűzoltóságnál bejelenti.

Szervezetén keresztül gondoskodik:

- 2.1.9. A hatályba léptetett Szabályzat tartalmának megismertetéséről.
- 2.1.10. A tűzvédelemmel kapcsolatos anyagi, erkölcsi ösztönzésről, a felelősségre vonásról.
- 2.1.11. A telephelyen mindenre és mindenkire vonatkozó tűzvédelmi intézkedések megtételére jogosult.
- 2.1.12. Haladéktalanul intézkedik a tudomására jutott, a tűzvédelmi feladatok végrehajtását akadályozó körülmények megszüntetésére.
- 2.1.13. Az üzemeltetői ellenőrzést elvégezteti az általa megbízott személlyel, vagy írásos szerződés alapján szakcéggel.
- 2.1.14. A tűzvédelmi hatóság ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
- 2.1.15. A BÁBSZÍNHÁZ területén keletkezett tüzesetek saját hatáskörben történő kivizsgálásáról.
- 2.1.16. A hasonló tüzesetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
- 2.1.17. Ha a keletkezett tűz az életre, a testi épségre vagy anyagi javakra közvetlen veszélyt jelentett akkor haladéktalanul értesíti a tűzoltóságot.



- 2.1.18. Felelős a BÁBSZÍNHÁZ mindenkori tűzvédelmi helyzetéért.
- 2.1.19. Biztosítja a tűzoltóság helyszíni gyakorlataihoz szükséges feltételeket;
- 2.1.20. Biztosítja a hatósági ellenőrzéshez szükséges feltételeket
- 2.1.21. Előkészíti az illetékes tűzoltóság felé bejelentési kötelezettséggel járó a tűzvédelmi helyzetre kiható változást.
- 2.1.22. Ellenőrzi közvetlen beosztottjait, betartatja a tűzvédelmi előírásokat az irányítása alá tartozó munkahelyeken.
- 2.1.23. A tűzvédelmi oktatási anyagok kidolgozásáról, az oktatásról.
- 2.1.24. A helyi sajátosságok figyelembevételével a munkaköröknek megfelelő tűzvédelmi továbbképzésekről.
- 2.1.25. A Szabályzatban foglalt előírások az alvállalkozókkal és dolgozóikkal szemben is érvényesítésre kerüljenek.
- 2.1.26. A tüzeset-káreset színhelyének változatlanul hagyásáról a vizsgálat befejezéséig.
- 2.1.27. Hasonló eset megelőzése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről, a tüzesetért történő felelősségre vonásról
- 2.1.28. A BÁBSZÍNHÁZ területén lévő, a tűzvédelmet szolgáló berendezés, készülék, felszerelés pótlásáról. Az időszakos ellenőrzések, a nyomáspróbák elvégzéséről.
- 2.1.29. A tervezés, az építés, az átalakítás és a bővítés során a hatékony, megelőző tűzvédelmi követelmények érvényesüléséről; a szükséges tűzvédelmi rendszerek kiépítéséről; az engedélyezési, kivitelezési, átadási tervdokumentációk szakszerű elkészítéséről. Megköveteli a jogszabályi, szabványi előírások érvényre juttatását.
- 2.1.30. Az új gépek, berendezések, telepítése előtt, ha a használat során jelentős hőfejlődés vagy nyomásnövekedés tüzet, robbanást idézhet elő, tűzvédelmi szakértői véleményé kikéréséről gondoskodik.
- 2.1.31. A gépek, berendezések üzembe helyezése előtt a használatbavételi engedélyek beszerzéséről.
- 2.1.32. Biztosítja a tűzvédelmi szervezetének működéséhez, a tűzvédelmi eszközök, felszerelések beszerzéséhez, karbantartásához, felülvizsgálatához szükséges forrásokat.
- 2.1.33. Ellenőrzi közvetlen beosztottjait, betartatja a tűzvédelmi előírásokat az irányítása alá tartozó munkahelyeken.

2.2. Művészeti titkár vezetőjén keresztül gondoskodik (gazdasági területen):

- 2.2.1. A hatályba léptetett Szabályzat tartalmának oktatás keretében való megismertetéséről. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, illetve az érintettek aláírásával igazolni.
- 2.2.2. A hatályba léptetett Szabályzat tartalmának oktatás keretében való megismertetéséről. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, illetve az érintettek aláírásával igazolni.
- 2.2.3. Gondoskodik arról, hogy az éves oktatási tervben a tűzvédelmi oktatás, továbbképzés és tárgyi feltételei biztosítottak legyenek.
- 2.2.4. Gondoskodik arról, hogy a költségvetési, felújítási, beruházási éves, illetve középtávú tervekben tűzvédelemmel kapcsolatos igények pénzügyi fedezete betervezésre kerüljön.
- 2.2.5. Gondoskodik a tűzvédelmi feladatok végrehajtásához, a hiányosságok megszüntetéséhez, valamint a tűzvédelmi eszközök felszerelések készülékek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához szükséges



pénzügyi feltételek biztosításáról, a jóváhagyott összegek célirányos és rendeltetésszerű felhasználásáról.

2.3. A Műszaki szakterület vezető feladatai

- 2.3.1. Felelős az irányítása alatt álló terület és a BÁBSZÍNHÁZ tűzvédelméért, a tűzvédelmi használati szabályok megtartásáért, betartásáért.
- 2.3.2. Irányítja és ellenőrzi, a BÁBSZÍNHÁZ. dolgozóinak munkáját, rendszeresen beszámoltatja őket. Felülvizsgálja az általuk készített ügyiratokat, javaslatokat, állásfoglalásokat, jelentéseket, nyilvántartásokat, beszámolókat, a fejlesztést szolgáló tapasztalatokat, stb.
- 2.3.3. A tűzvédelmet szolgáló tűzvédelmi berendezések, készülékek, technikai eszközök állandóan üzemképes állapotban tartása érdekében az időszakos ellenőrzésükről gondoskodik.
- 2.3.4. Elvégezteti az időszakos felülvizsgálatokat.
- 2.3.5. A tűzvédelmi eszközök biztosítására intézkedik.
- 2.3.6. Köteles a hozzá beosztott munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni. A gyakorlati tűzvédelmi oktatáson a helyi veszélyeket, védekezés módját, a tűzvédelmi szabályzat vonatkozó előírásait, az eseti szabályokat, tűzjelzés, riasztás, oltás módját, menekülés lehetőségét ismertetni (Tűzriadó terv tartalma) kell a beosztottakkal. Az oktatás és a tűzriadó gyakorlás évente egyszeri megtörténtét dokumentáltatnia kell.
- 2.3.7. Írásban kiegészíti vagy az általa megbízott személlyel és a területi vezetőkkel kiegészített, a helyi sajátosságoknak megfelelően az alkalmi tűzveszélyes munkavégzés előírásait. Alkalmoszerű tűzveszélyes munka elvégzése után ellenőrzi (vagy ellenőrizteti) a gyújtóforrások megszüntetését. Kijelöli területenként azokat a felelős személyeket, akik a munka végeztével átveszi (vagy az általa megbízott személy) az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység helyszínét írásban (időpont, dátum).
- 2.3.8. Betartatja az éghető, tűzveszélyes anyagok használatára, tárolására, szállítására vonatkozó szabályokat.
- 2.3.9. Gondoskodik arról, hogy az irányítása alatt lévő területen ne lehessen ellenőrizetlen gyújtóforrás a munkaidő befejeztével (pl.: díszítésként gyertya, izzó hamu, fűtőszálas melegítő berendezés).
- 2.3.10. Felelős a kihelyezett készülékek meglétéért, rendeltetésnek megfelelő állapotban tartásáért, a megközelíthetőségéért.
- 2.3.11. Tűz, vagy káresemény során gondoskodik a közművek elzárásáról feszültségmentesítésről, kazán lekapcsolásról és tüzelőanyag adagolás megszüntetéséről, villany lekapcsolásáról.
- 2.3.12. A rakodási, tárolási, anyagmozgatási szabályok betartatásával biztosítja a veszélymentes közlekedést, tűz esetén a menekülési, oltási, mentési lehetőséget.
- 2.3.13. Ellenőrzi közvetlen beosztottjait, betartatja a tűzvédelmi előírásokat az irányítása alá tartozó munkahelyeken.
- 2.3.14. Felelős az irányítása alatt álló épületen belüli és szabadtéri raktározási terület tűzvédelméért, a munkavégzés biztonsági előírásaiért, valamint a tűzvédelmi használati szabályok megtartásáért raktározás területén.
- 2.3.15. Betartatja az éghető, tűzveszélyes anyagok használatára, tárolására, szállítására vonatkozó szabályokat az épületben és a színpadon.
- 2.3.16. Gondoskodik arról, hogy az irányításuk alatt lévő területeken ne lehessen ellenőrizetlen gyújtóforrás a munkaidő befejeztével.



- 2.3.17. A rakodási, tárolási, anyagmozgatási szabályok betartásával biztosítja a veszélymentes közlekedést, tűz esetén a menekülési, oltási, mentési lehetőséget.
- 2.3.18. A tűzvédelmi szempontból kitüntetett épületgépészeti berendezések (szellőző, tűzjelző, tűzvédelmi berendezések stb.) üzemszerű működését biztosítja, elvégzi az esetleges hibaelhárítást.
- 2.3.19. Ismereteivel elősegíti a tűzoltás vezető tájékozódását, a tűz, vagy káreset időtartama alatt annak rendelkezésére áll.
- 2.3.20. A külsős produkcióknál szerződésben meghatározza, kinek mi a tűzvédelemmel kapcsolatos teendői, feladatai. Szükség esetén erről egyeztet a műszaki vezetővel. Írásban meghatározzák az engedélyezett tűzveszélyes tevékenységek szcenikai alkalmazását
- 2.3.21. A tűzvédelmi műszaki berendezések és a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi eszközök, berendezések időszakos üzemeltető és a szakcéges felülvizsgálatok lebonyolítását megszervezni, végrehajtani a vezetők által biztosított anyagi források alapján.
- 2.3.22. A színpadi tűzvédelemre szolgáló eszközök és berendezések épségét ellenőrizni, vagy előadásoként az ügyeletet ellátó személlyel ellenőriztetni.
- 2.3.23. Az alaklomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző alvállalkozóknak a helyi sajátosságokra, veszélyekre a figyelmüket felhívni.
- 2.3.24. Az előadások során alkalmazott pirotechnikai berendezések, eszközök használatát, alkalmazását, helyét a pirotechnikussal előzetesen meghatározni. A produkciós értekezleten a pirotechnikai anyagokat a helyi sajátosságok figyelembevételével közösen a pirotechnikussal egyeztetni.
- 2.3.25. A színpadi pirotechnikai alkalmazása esetén a szükséges oltóberendezéseket és plusz személyzetet biztosítani az előzetes produkciós értekezleten és a szerződésben, jogszabályokban meghatározottak szerint.
- 2.3.26. Betartatnia munkavállalókkal a színpadon és szerelés, valamint a raktári rakodás során a Tűzvédelmi Szabályzatban és tűzriadó tervben előírtakat.
- 2.3.27. Gondoskodik a színház, műhely, raktárban az előírt tűzvédelmi szabályok betartásáról, betartatásáról.
- 2.3.28. A fény és hangtechnikai, valamint a színház gépészeti és műhely berendezések üzemeltetésével kapcsolatos tűzvédelmi előírások megfelelő betartásáról.
- 2.3.29. Gondoskodik (vagy az általa kijelölt személyn keresztül) a színházi előadások alkalmával a biztonsági és gépészeti berendezések, díszletek felülvizsgálatáról, annak próbájáról és dokumentálásáról.
- 2.3.30. Az előadások és a próbák, valamint a próbákhoz kapcsolódó munkálatok után gondoskodik (vagy az általa kijelölt személyn keresztül) nézőtér, színpad, raktár, gépészeti helyek, hozzájuk kapcsolódó helyiségek átvizsgálásáról, tűzvédelmi szabálytalanságok megszüntetéséről. Ha nem tudja műszakilag megoldani a problémát értesíti az Igazgatót és az Ügyvezetőt.
Gondoskodik a tűzjelző és oltó, valamint a tűzvédelmi berendezések üzemeltetői ellenőrzések végrehajtásáról (munkáltató által írásban megbízott személlyel) és szakember által elvégzéséről.



2.4. Tűzvédelmi TANÁCSADÓ

- 2.4.1. A tűzvédelmi megbízotti feladatokat - vállalkozási szerződés alapján – szolgáltató látja el.
- 2.4.2. Tűzvédelmi szemlét, belső ellenőrzést tart felkérés alapján. A vizsgálat eredményéről jegyzőkönyvet, feljegyzést készít, hiányosság észlelése esetén javaslatot tesz azok megszüntetésére.
- 2.4.3. Folyamatosan karbantartja a tűzvédelmi szabályzatot. Indokolt esetben a szabályzat és terv kiegészítésére módosítására, vagy átdolgozására javaslatot tesz és elvégzi a szükséges módosításokat.
- 2.4.4. Az építmények, épületekre, építményrészek rendeltetése megváltozik, vagy használat változása olyan mértékben megváltozik, hogy indokolja az átdolgozást, elvégzi azt.
- 2.4.5. Felügyeli, és meghatározott esetekben végrehajtja a munkavállalók előzetes és ismétlődő tűzvédelmi oktatását, s arról nyilvántartást vezet.
- 2.4.6. Intézkedik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek kiadása iránt. Szükség szerint véleményezi a tűzveszélyes cselekmények eseti engedélyezését, illetve munkavégzés közben esetenként ellenőrzi a vonatkozó szabályok betartását.
- 2.4.7. Ellenőrzi valamennyi olyan tűzvédelemmel kapcsolatos iratot, amelyet a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok előírnak. (Oktatási napló, tűzoltó készülék karbantartási napló, elektromos-, villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvek, oltóvízvételi lehetőségek, kémények felülvizsgálati jegyzőkönyvei)
- 2.4.8. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzvédelmi eszközök, berendezések és felszerelések karbantartását.
- 2.4.9. Javaslatot tesz a tűzvédelmi berendezések fejlesztésére, módosítására,
- 2.4.10. A hatósági és szakhatósági ellenőrzéseken részt vesz és szükség szerint segítséget nyújt a felmerülő feladatok megoldásában.
- 2.4.11. Közreműködik a katasztrófavédelemi kirendeltség által tartott helyszíni gyakorlaton, előre egyeztetés alapján.

2.5. A munkavállalók tűzvédelmi feladata, kötelessége, joga, felelőssége

- 2.5.1. A dohányzási tilalmat megtartani a telephely egészén.
- 2.5.2. Minden tevékenységét a Tűzvédelmi Szabályzatban és tűzriadó tervben előírtak megtartásával végezni.
- 2.5.3. Megkövetelni, hogy a munkavégzéshez szükséges feltételek a rendelkezésére álljanak.
- 2.5.4. Közvetlen tűzveszély esetén a munkát beszüntetni.
- 2.5.5. A tűzvédelmi ismereteket elsajátítani, munkája során azt alkalmazni.
- 2.5.6. A tűz keletkezésének esetére a használati, magatartási szabályokat köteles megismerni és adott esetben azokat alkalmazni.
- 2.5.7. A munkahelyen rendet, tisztaságot tartani, megszüntetni minden olyan körülményt, mely tüzet okozhat.
- 2.5.8. A szabálytalanságokat, a veszélyhelyzeteket a csoportvezetőnek jelenteni.
- 2.5.9. A tűzvédelmi oktatásokon, a tűzvédelmi szakvizsgákon részt venni, a kapott bizonyítványt megőrizni, szükség esetén az ellenőrző személy rendelkezésére bocsátani.
- 2.5.10. Tevélegesen közreműködni a tűzvédelmi fegyelem kialakításában.
- 2.5.11. A tüzet jelezni, szükség esetén a tűz oltásában részt venni (fali tűzcsap, külső tűzcsapszerelvények és kézi oltókészülékek kezelése), és a veszélyhelyzetbe került munkatársai mentését megkísérelni.



- 2.5.12. A munkahelyén lévő tűzoltó eszközök használatát (fali tűzcsap, külső tűzcsapszerelvények és kézi oltókészülékek kezelése) elsajátítani.
- 2.5.13. Az építményben, helyiségben, szabadtéren, csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt tartson, a Szabályzatban meghatározott mennyiségben.
- 2.5.14. A tűzveszélyes folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záródó, fedővel ellátott, nem éghető anyagú edénybe gyűjtse és a kijelölt helyen tárolja.
- 2.5.15. A tűzveszélyes folyadék, csepegését, elfolyását, lefúvását akadályozza meg.
- 2.5.16. A közlekedési utakat, vészkijáratokat hagyja szabadon; tűzoltó felszereléseket és eszközöket, a jelző és oltást segítő berendezéseket, ezek kezelőjét, még átmenetileg se torlaszolja el.
- 2.5.17. A naponta keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékot anyag nemenként elkülönítve tárolni és lehetőleg műszakonként, de legalább naponként a hulladék tárolóba elszállíttatni.
- 2.5.18. A munka befejezésekor a szükséges áramtalanításokat, elektromos berendezések kikapcsolását végezze el, a munkahelyéről csak akkor távozzon, ha előzőleg minden tűzkeletkezési ok megszüntetését végrehajtotta.
- 2.5.19. Megszervezi a megbízott személy által a tűzvédelmi berendezések üzemeltetői ellenőrzését. A tűzvédelmi és jelző berendezések szakkég által elvégzendő felülvizsgálatokat, karbantartásokat.
- 2.5.20. A tűzvédelmi megbízott segítségével a saját darabok, külsős előadások és rendezvények alkalmával meghatározzák az alkalmi színpadi tűzvédelmi előírásokat, teendőket, ha pirotechnikát, nyílt lángot, szikrázást használnak vagy környezeti anyagokra tűzveszélyes felmelegedéssel járó tevékenységet végeznek.

2.6. A színpadi ügyelő (műszaki ügyeletes) tűzvédelmi feladata, felelőssége

- 2.6.1. A színpadon előadások és próbák estén meggyőződik a mindenkori menekülési utak megfelelőségéről és használhatóságáról.
- 2.6.2. A színpadon előadások és próbák alkalmával csak a pirotechnikus által jóváhagyott, alkalmazott, elkészített anyagot enged használni a fellépővel.
- 2.6.3. Mindenkor ügyelő meggyőződik a pirotechnikai anyag, ügyvezető által (vagy az általa megbízott személy) szcenikai használhatóságáról, környezeti alkalmazhatóságáról, bekészítéséről.
- 2.6.4. Meggyőződik, hogy a próbák, előadások, külsős előadások alkalmával legyen elérhető közelségben helyi tűzoltó és megfelelő oltókészülék, edényzetben víz.
- 2.6.5. Meggyőződik a színpadi oltóberendezések az akadálymentes használhatóságáról, hozzáférhetőségéről.



A tűzvédelmi szervezet felépítése, működési és irányítási rendje, valamint finanszírozása

A tűzvédelmi szervezet felépítése



Vezetők: **VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ igazgató, Műszaki vezető, Művészeti főtitkár, Művészeti vezető, Művészeti igazgatási titkár.**

2.8.1. A tűzvédelmi szervezet minden vezető (irányító) tagja köteles:

- tűzvédelmi felvilágosítást végezni,
- a BÁBSZÍNHÁZ dolgozóinak aktív közreműködését kérni, a tűz megelőzésére és őket a keletkező tüzek oltásába bevonni,
- gondoskodni arról, hogy a tüzeset helye a tűzvizsgálat elkezdéséig változatlanul maradjon.

2.8.2. A tűzvédelmi szervezet tagjai évente egy alkalommal a BÁBSZÍNHÁZ. területén tűzvédelmi szemlét tartanak. A tűzvédelmi szemléről a BÁBSZÍNHÁZ. Igazgató, mint vezető által megbízott személy, vagy megbízás alapján a tűzvédelmi tanácsadó, feljegyzést készít.

2.8.3. A tűzvédelmi szervezet tagjai jogosultak a tűzvédelemmel összefüggő bűncselekmény, szabálysértés, vagy egyéb károkozás elkövetésén tetten ért személyt a cselekményének folytatásának abbahagyására felszólítani.

2.8.4. A fellelt tárgyi bizonyítékot, a kár okozására használt eszközt köteles megőrizni, további eljárásra az illetékes szervnek átadni.

2.8.5. A BÁBSZÍNHÁZ. tűzvédelmi költségei az BÁBSZÍNHÁZ. vezetősége által jóváhagyott éves pénzügyi költségtervben szerepelnek, és a költségek felhasználását is a BÁBSZÍNHÁZ. igazgatója és az ügyvezető igazgató ellenőrzi, valamint jóváhagyja. Ezt a tervezetet a területi vezetők kötelesek elkészíteni.



3. FEJEZET

Általános, eseti használati szabályok előírások





3.1. Általános tűzvédelmi használati szabályok:

- 3.1.1. Az alábbi feladatok gyakorlati (szakszerű és haladéktalan) elvégzéséért a jelen szabályzat második fejezetében megnevezett vezetők felelnek.
- 3.1.2. Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- 3.1.3. Bábszínházban a használatot, a tárolást, csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni. Az épületen belüli rendezvényi tevékenységet (zártkörűt is) csak a tűzvédelmi követelmények megtartásával szabad folytatni.
- 3.1.4. Az épületben tárolt anyagok mennyisége nem haladhatja meg a megengedett tűzterhelési értéket.
- 3.1.5. A tevékenység során keletkezett éghető hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként el kell távolítani, kivéve, ami a működéshez és a csomagoláshoz közvetlen szükséges.
- 3.1.6. Éghető folyadékkal (olajjal), zsírral szennyezett átlagosnál könnyebben éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt veszélyes hulladék gyűjtőhelyen kell tárolni.
- 3.1.7. Az éghető folyadék csepegését, elfolyását meg kell akadályozni. A szétfolyt anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni. A felitatott anyagot a veszélyes hulladék gyűjtőhelyen kell tárolni.
- 3.1.8. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag (bár mekkora PB palack), és az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag (bár mekkora PB palack), és a mérsékelt tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyűjtőforrás nincs. A fent felsorolt anyagok nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben.
- 3.1.9. Olajos, zsíros ruházat csak fém vagy nem éghető falu szekrényben helyezhető el.
- 3.1.10. Tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi szabályok megtartását, a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- 3.1.11. Az ellenőrzésről az étterem vezető, vagy az általa megbízott személy köteles gondoskodni.
- 3.1.12. Az ellenőrzésnek ki kell terjedni, a jelen szabályzat vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
 - villamos berendezések kikapcsolása, szükség szerinti feszültségmentesítésére,
 - villamos készülékek, fogyasztók használaton kívül helyezésére,
 - közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések stb. szabadon tartására,
 - hulladék eltávolítására,
 - tűzveszélyes anyagok szabályos tárolására, nyílászárók lezárására,
 - minden egyéb, tűz keletkezésének előidézhető vagy a tűz oltását,



- kedvezőtlenül befolyásoló körülmény megszüntetésére.
- 3.1.13. A helyiség bejáratánál (ha indokolt) a tűz- vagy robbanásveszélyre, a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
- 3.1.14. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és zárószervezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszervezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
A közmű nyitó- és zárószervezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni, a tűzjelzésre szolgáló távbeszélőkészülék helyét.



- 3.1.15.  vagy   
- 3.1.16. A kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét az adott tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.
- 3.1.17. Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben ember tartózkodik nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtó zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtó külső nyithatóságát is biztosítani kell.

3.2 Tűzveszélyes tevékenység

- 3.2.1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 3.2.2. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.(részletes meghatározása jelen szabályzat (5. fejezete szerint)
- 3.2.3. A külső vállalkozás vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a műszaki vezetővel és az általa megbízott területi vezetővel (vagy a megbízottjával) egyeztetni kell, akik ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítik ki. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. (pl.: épületszerkezet, bármilyen csővezeték, fém tartószerkezet ki- és átalakítás, felújítás, javítás)
- 3.2.4. A tűzveszélyes tevékenységre (munkavégzésre) közvetlenül utasítást adó, a munkát végzőket közvetlenül irányító személy, vagy a munkát végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles készenlétben tartani, biztosítani. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való



utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.

- 3.2.5. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végzők a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végzők tevékenységét közvetlenül irányító vagy a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a beruházási és termelési vezetőnek vagy az általa megbízott területi vezetőnek. A területi vezető akadályoztatása esetén az általa megbízott személynek Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- 3.2.6. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
- 3.2.7. A szabadban tüzelés, növényi hulladék égetése az udvaron tilos! Annak tilalma alól kizárólag csak a BÁBSZÍNHÁZ igazgató adhat (írásbeli) felmentést, a hatóságoktól megfelelő írásbeli engedélyek beszerzése után.
- 3.2.8. Az engedélyezett növényi hulladékégetést csak arra alkalmas helyen szabad végezni úgy, hogy tüzet vagy robbanást nem okozhat. A növényi hulladék égetéskor az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket, kéziszerszámot köteles készenlétben tartani, biztosítani

3.3 Dohányzás

- 3.3.1. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad, ahol azt táblával, illetőleg piktogrammal jelölték. Kijelölt hely a bejárat előtti terület.



- 3.3.2. Égő dohány neműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- 3.3.3. Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.



- 3.3.4. A "fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes" anyagot tároló helyiségbe, építménybe, szabadtérre gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító engedélyben meghatározott feltételek alapján szabad.
- 3.3.5. A kijelölt dohányzóhelyen nem éghető anyagú hamutartót kell elhelyezni.
- 3.3.6. Égő cigarettát a hamutartóban őrizenlően hagyni nem szabad.
- 3.3.7. A dohányzóhelyet égő dohány neművel elhagyni tilos.
- 3.3.8. A dohányzóhelyek jelöléséről, kialakításáról az igazgató gondoskodik, a dolgozók képviselőjével történő egyeztetést követően.



3.4 Szállítás és vontatás

- 3.4.1. Létesítményen (építményen belül, szabadtéren) belül éghető folyadékot, - esetleg éghető és égést tápláló gázt - gyalogosan, kézikocsin, járművön csak a tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható, illetőleg zárt edényben (palackban, kannában, hordóban), valamint konténerben szabad szállítani.
- 3.4.2. A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell.
- 3.4.3. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
- 3.4.4. Kézi erővel legfeljebb 20 liter folyadékot szabad szállítani. Egy személy 1 db, legfeljebb 20 l űrtartalmú palackot mozgathat, az előző pontban leírtak figyelembevételével.
- 3.4.5. Kézikocsival maximum 200 l éghető folyadék szállítható.
- 3.4.6. A gázpalackot a talpán görgetve legfeljebb 20 m távolságra szabad szállítani, ha a padozat, illetve a talaj megfelelő szilárdságú és egyenletes.
- 3.4.7. Kézben emeletre legalább 2 személy szállíthat 1 gázpalackot, ha az a célnak megfelelő szerkezetben van rögzítve.
- 3.4.8. Daruval, emelővel a gázpalackot csak kalodában rögzítve szabad szállítani.
- 3.4.9. Gázpalackot elektromágnessel nem szabad emelni
- 3.4.10. Targoncán a gázpalackot csak fekvő helyzetben, talprészével a menetirányba, megfelelő szerkezetbe rögzítve szabad szállítani.
- 3.4.11. Zárt rakfelületű gépjárművön a különböző gázfajtákat tartalmazó gázpalackokat nem szabad közös rakodótérben szállítani.
- 3.4.12. Lánghegesztéshez használt palackokat szabad együtt tárolni, ha betartják a következő előírásokat:
- 3.4.13. a gázpalackot tartalmazó rakodótér jól szellőztetett legyen,
- 3.4.14. a gázpalackokkal együtt ugyanabban a rakodótérben nem szabad olajos, zsíros vagy gyúlékony anyagot szállítani,
- 3.4.15. a szállított gázmennyiség a tömeggel mért gázokból legfeljebb 12 kg, a térfogattal mért gázokból legfeljebb 12 m³ lehet,
- 3.4.16. a gázpalackok rögzítése biztonságos de könnyen oldható legyen,
- 3.4.17. a járművön tartózkodjon lánghegesztői és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy.
- 3.4.18. Gázpalackot szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem szabad

3.5 Raktározás és tárolás

- 3.5.1. A BÁBSZÍNHÁZ épületében és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- 3.5.2. A tárolás területét éghető hulladéktól, külső területen száraz növényzettől mentesen kell tartani.



- 3.5.3. A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes” osztályba tartozó anyagot, a “Mérsékelten tűzveszélyes” osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak erre a célra kijelölt és elkülönített helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzés biztosított.
- 3.5.4. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
- 3.5.5. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
- 3.5.6. A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, csak olyan csomagolóeszközben, (megbízható zárással, felirattal, címkével, szükség szerint egyéb biztonsági jelzésekkel ellátva) szabad tárolni és szállítani, hogy felhasználásukig garantált legyen a tűzmegeelőzés, az egészségkárosodás, a környezetszennyezés elkerülhetőségének követelménye.
- 3.5.7. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedéstől meg kell akadályozni.
- 3.5.8. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező, vagy a forgalomba hozó köteles elvégezni. A jelölés nélkül befogadott anyagok utólagos megjelölése a munkáltató kötelessége.
- 3.5.9. Éghető folyadékot csak a tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható, illetőleg zárt edényben (palackban, kannában) szabad tárolni.
- 3.5.10. A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- 3.5.11. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel és tárolóedényrel, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- 3.5.12. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el. Padlástérben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és mérsékelten tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.
- 3.5.13. Meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható. Az anyagok maximális tárolási mennyisége
- fémszekrényben 20 liter,
 - robbanásgátló szekrényben 50 liter,
 - folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.



- szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.

3.5.14. A szabadtéri raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

3.5.15. A fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes és a mérsékelt tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagú állványon, polcon szabad.

Csomagolások jelölése:



O „égést tápláló, oxidáló”; vagy



GHS03 égést tápláló anyag



F+ „fokozottan tűzveszélyes”;
F „tűzveszélyes”



GHS02 tűzveszélyes, fokozottan
tűzveszélyes

3.5.16. A padlástérben fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes anyag, folyadék, gáz nem tárolható. Szilárd anyag tárolása nem akadályozhatja a tetőszerkezet, kémény megközelíthetőségét, éghető szilárd anyagok a kéménytől és a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől legalább 1 méter távolságra legyenek.

3.5.17. Padlástéren a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.

3.5.18. A levegőnél nagyobb relatív fajsúlyú (pl: propán bután) éghető gázzal üzemelő gázkészüléket és a hozzá tartozó településeken kihelyezett raktárak közös helyiségeiben tárolni Tilos!

3.5.19. Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető a szomszédos épületeknél. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

3.5.9. Az épületben, a kocsibeállóban és a tároló helyiségekben, műhelyekben, valamint a lépcsőházban és az előterekben NEM lehet olyan mennyiségben és módon éghető anyagot felhalmozva tárolni, ami tűz esetén az épület állékonyságát, és a bent lakók, tartózkodók biztonságát veszélyeztetné halmazállapottól függetlenül.

3.5.10. A BÁBSZÍNHÁZ épületeiben nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack. A használt gázpalackot csak megfelelő műszaki biztonsági berendezéssel (nyomáscsökkentővel) lehet használni, üzemeltetni és használat után minden esetben el kell zárni.

3.5.11. Tűzveszély esetén vagy gázszivárgás észlelésekor a vezetékes gáz főcsapot le kell zárni és gázszivárgás esetén a gázszolgáltatónak a 06 80/440-141 vagy a 06 80/820-141 telefonon jelenteni.



3.6 Tűzoltási út, terület és egyéb utak:

- 3.6.1. Munkaidő alatt a tűzoltóság működése céljára, az építmény udvari (Árpád út) bejáratánál lévő kapuk haladéktalan kinyitásáról, a Műszaki vezető vagy az általa megbízott személy gondoskodik.
- 3.6.2. A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építmények a parkolóban olyan felvonulási utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére is alkalmas.
- 3.6.4. Az építményben, helyiségben és szabadtéren
 - a villamos berendezés kapcsolóját,
 - a villamos berendezés kapcsolóját,
 - a közmű nyitó és zárószervezetét,
 - hő és füstelvezető működtető szerkezetét;
 - a tűzjelző kézi jelzésadóját,
 - a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, (kézi porraloltó tartóját, falitűzcsapot)
 - a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- 3.6.7. Az üzemi helyiségben és a raktározásnál legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:
 - a) a raktárban hosszirányban 2,40 méter széles utat;
 - b) a raktárban éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú utat kell biztosítani;
- 3.6.8. A kijáratokat, közlekedési útvonalakat, a tároló állványok közötti teret, az elektromos főkapcsolót, a tűzoltó készülékeket, fali tűzcsapokat állandóan szabadon kell tartani, ill. a megközelítést biztosítani kell.
- 3.6.9. A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
- 3.6.10. A raktárakban - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.
- 3.6.11. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el. Kivétel a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb max. 15%-át fedik le.
- 3.6.12. Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

3.7 Kiürítés

- 3.7.1. Az épületeket, helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent-tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak.
- 3.7.2. A bábszínház főbejáratát (oldalsó Árpád út felőli bejáratát) csak úgy lehet kulcsra zárni, ha a tűz vagy vész esetén a bejutás megoldható (legalább



lépcsőházanként egyik oldalon), vagy legalább egy minden időben és esetben elérhető személy elérhetősége kifüggesztésre került.


MENEKÜLÉS

- 3.8.3. A színházteremből az előtéri csarnok két bejáratán, valamint az emelti két bejáratokon és az előtéri lépcsőházon keresztül a Czuczur G. út felé lehet menekülni. Az oldalsó bejáratokon az Árpád ú. felé lehet elhagyni az épületet.
- 3.8.4. Az Aprószínház és az előtér, valamint az emelti fogadótérből a Czuczur G. út felé lehet kimenni az épületből.
- 3.8.5. A Pódium terem, babajátszóháznál az előtéri lépcsőházon keresztül a Czuczur G. út felé, az oldalsó lépcsőházon az Árpád ú. felé lehet menekülni.
- 3.8.6. A próbaterem, Kamara terem, Fogadó teremből az Árpád ú. felé lehet az épületet elhagyni.
- 3.8.7. Az Aprószínházból és a KAMARA színházból csak a segítséggel lehet a gyerekeket menekíteni, a koruk miatt.
- 3.8.8. A nagyszínházi nézőtérből a korlátozott cselekvőképességgel bíró gyerekek esetén szintén csak segítséggel lehet a menekítést (menekülést) végezni.
- 3.8.9. A sikeres kiürítés érdekében: a menekülésre használható kijárat utakat az építményen belül biztonsági utánvilágító vagy villamos működtetésű biztonsági jelekkel (menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelzésekkel kell felszerelni:
 - a) minden kijárat és vészkijárat ajtót;
 - b) az ajtó fölé, vagy amennyiben arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni; biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész! Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel;
 - c) a menekülésre használható a szabadba vezető utolsó kijáratot (a **mentésben közreműködők számára kívülről is!**).



Az épületekben tűzvédelmi szempontból elhelyezendő biztonsági jelzésekre vonatkozó követelmények:

- 3.8.10. A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A telepen nincs világító tábla, vagy menekülési útirányjelző.
- 3.8.11. Minden menekülésre igénybe vehető kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik.

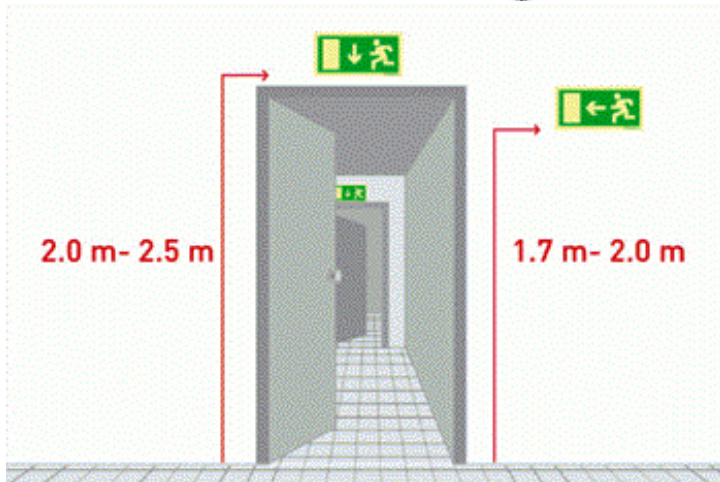

	Ábra	Leírás
1. Típus		Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
2. Típus		Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
3. Típus		Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Típus		Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

3.8.12. A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányt jelző biztonsági jelet felhelyezni.

3.8.13. A villamos működtetésű menekülési útirányt jelző lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó műszaki követelményben előírt ideig.



3.8.14. A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

3.8.15. A villamos leválasztás az információs pult melletti porta helyiségben a



tűzjelző központ mellett

vagy a pincében

található villamos fogadónál lehetséges.

3.8.16. Az épületmenekülésre számításba vett közlekedőin (oldalt az Árpád út felől, valamint az előtérbe vezető és a Czuczor G. út felé vezető), a lépcsőházban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, egyéb éghető anyagok (biztonsági jelek kivételével) az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15 %-áig helyezhetők el.

3.8.17. A lépcsőházakban, lépcsőházi kijáratban, gépkocsi beálló kijáratánál növény, tárgy, egyéb eszköz (pl.: bútor, kerékpár, babakocsi, doboz, zsákot, díszlet, jelmez), csak akkor és úgy helyezhetők el, ha a menekülési útvonalat az előírt mérték alá — 1,1 m — nem szűkíti le, NEM korlátozza a menekülésben, menekítésben résztvevőket. A növénytartót 1,95 m-es magasságban is elhelyezhető, ha sem a tartó sem a növény nem szűkíti le a menekülési utat és nem akadályozza a menekülésben és a menekítésben résztvevők a mozgását.

3.8.18. A bejárati ajtókra tároló függönyt és szélfogót a menekülési útvonalra lehet felszerelni, de széthúzásukkor a kijárat nem szűkülhet, a függöny a padló síkját nem érheti el, a függöny belső széleit pedig eltérő színű csíkkal kell jelölni.

3.8.19. Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket megfelelő világító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kell kezelni:

a) a kézi és hordozható tűzoltó készülékeket,



b) a fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény szekrényeket és azok környezetét,



c) a kézi és automata tűzjelzésadókat, a tűzjelző telefont.





- 3.8.20. A biztonsági jelek elhelyezése lehet falsikban, panoráma kiképzésű és kétoldali láthatóságot biztosító. A telepen nincs világító tábla, vagy menekülési útirányjelző.
- 3.8.21. A felülvizsgálat elvégzéséért az ügyvezető és a műszaki vezető, vagy az általuk megbízott személy köteles intézkedni:
- a) a biztonsági jelzéseket karbantartani;
 - b) a világító jelzések működését, működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell melyet ellenőrzési naplóban dokumentálni kell;
 - c) a biztonsági jeleket a körülmények változásaiból adódóan vagy elhasználódásuk miatt szükségszerűen cserélni, illetőleg a meglétükről meggyőződni.
- 3.8.22. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratútvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

3.9 Hő és füstelvezetés

- 3.9.1 A hő- és füstelvezető kézi működtetését biztosítva van az előtérben és a színpad felett. A színpad felett hő- és füstelvezető kézi indítója, az ügyelő pultnál található. Az előtéri hő- és füstelvezető alapból a tűzjelzésre automatikusan indul. Kézi indítója az információs pult melletti helyiségben található a tűzjelző mellett.
- 3.9.2 A hő- és füstelvezető berendezéseket a jogszabály szerint karban kell tartani, valamint felül kell vizsgáltatni. Nyitásukról a felülvizsgálatok során meg kell győződni.
- 3.9.3 Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Szellőztetés Csatornahálózat

- 3.9.4 Az épület helyiségeinek szellőztetését - ott ahol nincs beépített szellőztető-berendezés - természetes szellőztetéssel biztosítják.
- 3.9.5 A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.
- 3.9.6 Az előadások alkalmával a szellőztetés folyamatosan üzemel. Tűz esetén a szellőztetést azonnal le kell kapcsolni az ügyelőpultnál található kapcsolóval. A kapcsolót jól látható módon (sötétben is láthatóan) jelölni, feliratozni kell.
- 3.9.7 Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetve vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

3.10 Gépi berendezés

- 3.11.1. Az építményben helyiségekben illetőleg szabadtéren csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- 3.11.2. A gépeknél és berendezéseknél, valamint a folyadék továbbítóknál kell forgó, súrlódó gépalkatrész és tengely esetén ügyelni a tűzveszélyt jelentő felmelegedésre. A gépek, berendezések, tartályok és csővezetékek esetében



ügyelni kell a tűzveszélyes folyadékok szivárgás és párolgásmentességére. Ezt működésük, működtetésük során ellenőrizni, felügyelni kell. Probléma esetén a rendszer le kell állítani, kapcsolni, vagy a hibás részt ki kell szakaszolni, a megjavításig.

- 3.11.3. Forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.
- 3.10.1 Annál a gépnél, ahol a hőfejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl, olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését és a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor – megszünteti.
- 3.10.2 A tűzveszélyes gépeket a gyártó, - külföldi termék esetében - a forgalomba hozó a biztonságos használatra vonatkozó technológiai, illetőleg kezelési utasítással köteles ellátni.
- 3.10.3 A hegesztő berendezések (ív, védőgáz, láng stb) és biztonsági szerelvényeik időszakos ellenőrzését I kell végeztetni a beruházási és termelési vezetőknek.
- 3.10.4 Az előző pontban jelzett felülvizsgálatok elvégzéséért a beruházási és termelési vezető a keletkezett vizsgálati jegyzőkönyvek megőrzéséről, azok hozzáférhetőségéről.

3.11 Villamos, világító berendezés

- 3.11.1 A helyiségben, szabadterén a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható. A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- 3.11.2 Csak olyan villamos berendezéseket szabad létesíteni és csak olyan gyártmányt szabad alkalmazni, melyek megfelelnek a jogszabályi előírásnak.
- 3.11.3 A villamos berendezéseket, vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy mechanikai sérüléstől és közvetlen hőhatástól védettek legyenek, valamint védettségüket és szigetelési állapotukat ellenőrizni lehessen.
- 3.11.4 A berendezéseket és hálózatokat a megengedett üzemszerű terhelésnél jobban megterhelni nem szabad. A megrongálódott hibás berendezést, vagy vezetéket feszültség alatt tartani és üzemeltetni nem lehet. Használaton kívüli berendezéseket és vezetékeket minden esetben feszültségmentesíteni kell, és ha fenntartásukra nincs szükség, le kell szerelni.
- 3.11.5 Villamos berendezés szerelését csak szakképzett, erre kioktatott személy végezhet. A berendezéseket rendeltetésszerűen és méretezésüknek megfelelően szabad igénybe venni. A berendezések automatáit áthidalni, olvadó biztosítékait túlbiztosítani nem szabad.
- 3.11.6 A csoportosan elhelyezett villamos főkapcsoló, kapcsoló, és biztosítékok rendeltetését ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni, felirattal kell ellátni.
- 3.11.7 A villamos berendezés, a fogyasztókészülék és az éghető anyag között olyan távolságot kell biztosítani, hogy azok az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsenek.
- 3.11.8 A villamos berendezést rendszeresen meg kell tisztítani a ráakódott szennyeződéstől (por, zsír) amely a működést károsan befolyásolhatja, vagy ami önmaga is ég.
- 3.11.9 A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni.



- 3.11.10 A villamos berendezések időszakonkénti felülvizsgálati idejét a használatbavételi engedély és a jogszabályok, szabványok szerint kell elvégeztetni.
- 3.11.11 Az előző pontban jelzett felülvizsgálatok elvégeztetéséért a műszaki vezető felel és gondoskodik a keletkezett vizsgálati jegyzőkönyvek megőrzéséről, azok hozzáférhetőségéről. Az ellenőrzésről készült dokumentumot a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell őrizni.

3.12. A tüzelő és fűtőberendezések

- 3.12.1 Az épületben távhő működik. A díszlet, jelmez, kellék gyártáskor lehet használni az előbb felsorolt eszközök szárítása miatt, megfelelő biztonságos elektromos fűtő berendezésnek.
- 3.12.2 Fűtőberendezés és éghető anyag között olyan tűztávolságot kell biztosítani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy a legnagyobb tűzterhelés időszakában se haladja meg az éghető anyag, gyújtási, gyulladási hőmérsékletét.
- 3.12.3 Fűtőberendezést, melegítőt, rezsót, egy tüzelőberendezést felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad.
- 3.12.4 Felügyelet nélkül temperáló fűtés szükségessége esetén csak olyan fűtőberendezés alkalmazható, amely kellő biztonságot nyújtó égésbiztosító berendezéssel ellátott.
- 3.12.5 Nem lehet olyan villamos fűtő berendezést alkalmazni, aminek az izzószála nincs leburkolva, úgy hogy felmelegedése tüzet nem okoz a környezetében.
- 3.12.1. Tüzelőberendezés beállítása esetén a következő eljárás: e berendezések szabályát a kezelési utasítás tartalmazza. Az előírások megtartása kötelező. Valamennyi kezelési utasítást a gép felállítási helyén jól láthatóan ki kell
- 3.12.2. Nem lehet olyan villamos fűtő berendezést alkalmazni, aminek az izzószála nincs leburkolva, úgy hogy felmelegedése tüzet nem okoz a környezetében.
- 3.12.3. Tüzelőberendezés beállítása esetén a következő eljárás: e berendezések szabályát a kezelési utasítás tartalmazza. Az előírások megtartása kötelező. Valamennyi kezelési utasítást a gép felállítási helyén jól láthatóan ki kell függeszteni.
- 3.12.6 függeszteni.
- 3.12.7 Központi fűtés bármely helyiségben alkalmazható.
- 3.12.8 A mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, éghető folyadékot a központi fűtőrendszer vezetékétől és fűtőtesttől 0,8 m távolságon belül nem szabad elhelyezni.
- 3.12.9 Fűtőtestre és csővezetékre robbanó, vagy tűzveszélyes anyagot (rongy, festék, oldószer, spray stb.) elhelyezni semmilyen célból nem szabad.

Elektromos fűtőberendezés:

- 3.12.10 Környezetében 0,5 m-es távolságon belül éghető anyag nem lehet.
- 3.12.11 Hősugárzó esetén a sugárzás irányában olyan tűztávolságot kell biztosítani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy a közelében lévő anyagok a legnagyobb terhelés (melegedés) időszakában se haladja meg az éghető anyag, gyújtási, gyulladási hőmérsékletét.
- 3.12.12 Automatikus hőmérséklet-szabályozó nélkül, valamint külső védőburkolat nélküli hősugárzó berendezés, még felügyelet mellett sem üzemeltethető.
- 3.12.13 Használaton kívül helyezéskor a berendezést áramellátását meg kell szüntetni.



3.13 Villám- és sztatikus feltöltődés elleni védelem

3. A villámvédelmi berendezések időszakonkénti felülvizsgálati idejét a használatbavételi engedély és a mérsékelt tűzveszélyességi osztályba sorolás alapján a 2 kell végrehajtani (nem norma szerint).
4. A villámvédelmi berendezéseket védeni kell a külső munkálatok, közlekedés kor fellépő káros hatások (figyelmetlenség miatt) ellen, megjelöléssel, mechanikai védelemmel. Az elektrosztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet kell biztosítani.
5. Azokon a területeken, ahol fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes zónában, fokozottan tűz vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot dolgoznak fel, használnak, raktároznak

3.14 Tűzjelző és oltó berendezés:

- 3.14.1. A tűzjelzés sikeressége érdekében, az építmény fővonalú távbeszélő készülékei mellett, a városi tűzoltóság, hívószámát, egységes formátumú



tájékoztatón kell elhelyezni.

- 3.14.2. A kézi jelzésadó, a tűzjelző központ működéséért, időszakos ellenőrzéséért a beruházási és termelési vezető felel és gondoskodik a keletkezett vizsgálati jegyzőkönyvek megőrzéséről,
- 3.14.3. Az információs pult mögött helyiségben található a telepített tűzjelző központ. A berendezés üzemeltetési napló vezetése a kijelölt személyek feladata, a keletkezett anyagok megőrzéséért, selejtezéséért az ügyvezető és a műszaki vezető felelősek.
- 3.14.4. A tűzjelző, függönylocsoló, a tűzoltó készülékek, falitűzcsapok felszereléseinek és egyéb technikai eszközök működéséhez szükséges oltó- és egyéb anyagokat biztosítani kell.
- 3.14.5. A tűzjelző központot, kézi tűzjelzés adót utánvilágító, vagy világító biztonsági jelzéssel kell megjelölni.




3.15 Tűzoltó készülék, felszerelés

- 3.15.1. Az építményben, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
- 3.15.2. A tűzoltó készüléket, eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani.



- 3.15.3. A tűzoltó készüléket helyéről eltávolítani, rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
- 3.15.4. A munkahely használati szabályainak ellenőrzésekor az vezérigazgató, vagy az általa megbízott személy a készülékek meglétét, állapotát rendszeresen (legalább háromhavonta) szemrevételezéssel ellenőrzi. Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik azok megszüntetéséről. Az ellenőrzésről készült dokumentumot a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell őrizni.
- 3.15.5. Az ellenőrzés során a következőket kell megnézni a készülékeknél:
- az előírt telepítési helyén van,
 - rögzítése biztonságos,
 - látható,
 - magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
 - használata nem ütközik akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
 - hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
 - fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
 - zárópecsétje sértetlen,
 - felülvizsgálata esedékes-e, és
 - állapota kifogástalan, üzemszerű.
- 3.15.6. Nem tekinthető üzemképesnek a tűzoltó készülék, ha az előírt időszakos ellenőrzést nem hajtották végre, vagy sérült, műszakilag nem alkalmas az üzemeltetésre.
- 3.15.7. A tűzoltó készülékek időszakos (legalább évenkénti) ellenőrzéséért, karbantartásáért részben vagy teljesen kiürült, (kiürített) tűzoltó készülékek újratöltéséért a BÁBSZÍNHÁZ. igazgatója felel. Az ellenőrzésről készült dokumentumot a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell őrizni.
- 3.15.8. A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

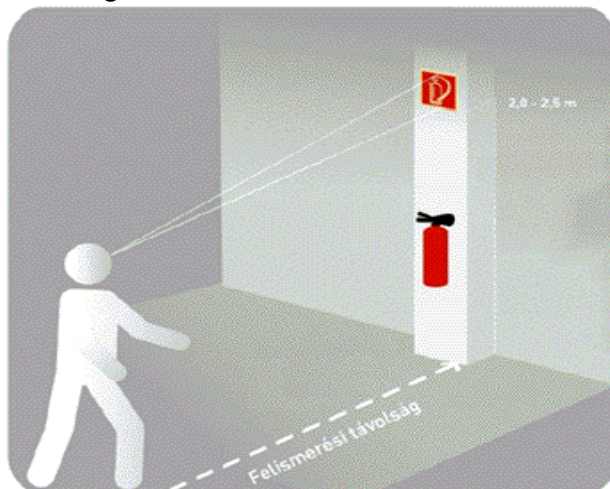

- 3.15.9. A tűzoltó készüléket selejtezni kell, ha:
- a tűzoltó készülék gyártása óta 20 év eltelt;
 - az engedélyezett alkatrész és oltóanyag már nem áll rendelkezésre;
 - jogszabályi előírás alapján a készüléket a forgalomból ki kell vonni;
 - a tűzoltó készüléken a gyártási időpont nem olvasható el.



- 3.15.10. A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály előírásai szerint kell ellenőrizni. Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
- 3.15.11. A tűzoltó készülékek működését, használatának szabályait minden tűzvédelmi oktatáson a tűzvédelmi előadónak ismertetni kell. Minden munkavállalónak kötelessége megismerni oltókészülékek alkalmazhatóság (korlátokkal együtt) területeit, és működtetésüket.
- 3.15.12. Az oltóvizet szolgáltató fali tűzcsapok időszakos ellenőrzéséért a műszaki vezető felel.

3.16. Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények, oltóvíz

- 3.16.1. Az oltóvizet szolgáltató falitűzcsap berendezések, valamint tartozékaik és szerelvényeik üzemképességéről, karbantartásáról, továbbá fagy elleni védelméről a fenntartónak kell gondoskodnia. A tűzoltó vízforrásokat, valamint azok szerelvényeit és tartozékait a vonatkozó jogszabályok szerint kell felülvizsgálni, és karbantartani.
- 3.16.2. Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak külön jogszabályban meghatározott szakvizsgálóval rendelkező személy végezhet.
- 3.16.3. A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről a fenntartónak haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni.
- 3.16.4. A vízkivételi helyekről nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza:
- a vízkivételi hely egyértelmű azonosítását,
 - az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, javítás időpontját,
 - az ellenőrzést, felülvizsgálatot, karbantartást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, megállapításait,
 - a javítást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését.
- 3.16.5. A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó jogszabálynak megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.



- 3.16.6. Az épületben elhelyezett fali tűzcsapokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. Az oltóvíz akadálytalan kivehetőségét mindenkor biztosítani kell.
- 3.16.7. Az oltóvizet szolgáltató fali tűzcsapok időszakos ellenőrzéséért az üzemvezető felel.

3.17. Járművek

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért a jármű vezetője személyesen felelős.

- 3.17.1. Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, kiürítésre, menekítésre szolgáló kijáratoktól minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad leparkolni.
- 3.17.2. Üzemszerűen és üzemidőn kívül teherjárművek csak oly módon parkolhatnak, hogy a tűzoltójárművek felvonulását. Tűz esetén a tűzoltóság járműveinek mozgását zavaró járművek eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.



- 3.17.3. Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, kiürítésre, menekítésre szolgáló kijáratoktól minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad leparkolni.
- 3.17.4. Az üzemben tartó, a járműveket 3500- 12000 kg megengedett össztömeg esetén- legalább 1 db 6 kg töltöttömegű tűzoltó készülékkel köteles ellátni, a felett 2 db 6 kg töltöttömegű tűzoltó készüléket kell a járművön tartani.
- 3.17.5. A tűzoltó készüléket a járművön úgy kell elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.
- 3.17.6. A bábszínház Árpád és Czuczor G. utak felőli parkolóknál az előforduló tehergépjárműveket a parkolási és a forgalmi rendnek megfelelően kell mozgatni, illetve elhelyezni. A lezárt járművek rendszám szerinti azonosító jellel ellátott kulcsait az Információs pultnál vagy az ügyelő pultnál kell letétbe helyezni.
- 3.17.7. Gépjármű épület kapualjában nem tárolható, csak a próba és az előadások alkalmával. Ha a felfestett parkolókon túl ér a jármű csak a város területfoglalási engedélyével parkolhatnak.
- 3.17.8. Üzemszerűen és üzemidőn kívül (rakodás) teherjárművek csak oly módon parkolhatnak, hogy a tűzoltójárművek felvonulását, a tűzivíz források használhatóságát ne zavarják. Tűz esetén a tűzoltóság járműveinek mozgását zavaró járművek eltávolításáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- 3.17.9. A gépkocsi beálló előtti elzárt területén csak a rakodást végző járművek tartózkodhatnak, a gépjárművezető a rakodás időtartama alatt köteles a jármű mellett tartózkodni. A rakodás befejezését követően ha nincs területfoglalási engedély a forgalom elöl elzárt területet el kell hagynia.
- 3.17.10. Gépjárműtároló helyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- 3.17.11. A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű járművet tilos elhelyezni a raktárban és a gyártóüzemben. Kivéve, ha a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő biztonsági szeleppel felszerelt a jármű.
- 3.17.12. Az épület tárolóhelyiségeiben, tárolókban (nem garázs) robbanómotoros járművet, vagy egyéb gépet, berendezést (motorkerékpár, robogó, segéd motorkerékpár (továbbiakban motor), fűnyíró, aggregátor, szivattyú stb.) üzemanyaggal feltöltött állapotban tartani, tárolni csak kifogástalan műszaki állapotú motor esetén lehet. A berendezés vagy motor üzemanyag tankja zárt, üzemanyag rendszere és tartálya elzárható legyen. Az üzemanyag rendszere és tartálya nem folyik, csöpög, vagy szivároog.
- 3.17.13. Tároló helyiségenként, csak egy berendezés, gép, vagy motor tárolható. Ebben az esetben a tűzveszélyes anyag és folyadéktárolásnál leírt anyagok (3.5 pont) hozzáadódnak a tárolt mennyiséget. A megengedett tárolható mennyiséget, a tankban lévő tűz és robbanásveszélyes folyadék. Külön tartalék üzemanyag az épületben nem tárolható. Kivéve a produkcióhoz (próbákhoz) szükséges anyag, és belefér az épületben tárolható tűz és robbanásveszélyes 300 l összmennyiségbe.
- 3.17.14. A produkció vagy gyakorlás esetén az Árpád út felőli gépkocsi beállóban tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű NEM helyezhető el, — kivéve az a cseppfolyós (propán-bután) üzemanyaggal hajtott tisztán gázüzemű, vegyes üzemű és kettős üzemű jármű, amely a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő biztonsági szeleppel felszerelt — mivel folyamatosan nem biztosított a garázs akadálytalan átszellőzése.



- 3.17.15. Gépkocsi beállóban és az utcán az üzemanyag és kenőanyag csöpögését és elfolyását meg kell akadályozni. A kifolyt anyagot fel kell takarítani, és el kell távolítani. A felitatott anyagot csak zárt nem éghető falú edényben lehet tárolni.
- 3.17.16. Gépkocsi beállóban és az utcán parkoló járó motorú jármű (berendezés) üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos! A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos! Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- 3.17.17. A tisztán gázüzemű, vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el Gépkocsi beállóban, mert nyitott csatorna, akna található.
- 3.17.18. A gépkocsi beállón ajtajánál mindkét irányban jól átható TILTÓ táblát kell elhelyezni, ahol gázüzemű vagy vegyes üzemű (de a vegyes üzemből legalább az egyik gázüzem) járművel NEM lehet lehajtani. A bejáratánál, jól látható felirat a következő: „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás”.

3.18. Szabadtéri Tűzgyújtás, szemét égetés

- 3.18.1. A lábon álló növényzet a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
- 3.18.2. Akkor lehetséges az égetés, ha az önkormányzattól engedélyt kért és kapott (írásban) valamint a hatóság felé ezt 24 órával előbb bejelentette és azt a hatóság engedélyezte.
- 3.18.3. Az engedélyezett égetés során a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. A tüzelés során rendelkezni kell megfelelő oltóanyaggal és oltásra alkalmas szerszámokkal.
- 3.18.4. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.



4. A BÁBSZÍNHÁZ helyiségeinek tűzvédelmi szabályai.

4.1 Irodák, titkárság, információs pult

- 4.1.1 Az irodákban, információs pultnál, portán dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.1.2 A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratú ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és irodaeszközöket szabad tárolni.
- 4.1.3 A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- 4.1.4 Fűtőtestekre, világító és villamos berendezésekre, éghető anyagot helyezni tilos! A fűtőtestek és éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani.
- 4.1.5 A napi munka befejezése után eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia.
- 4.1.6 Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán közvetlen éghető anyagot csak úgy lehet szárítani, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.1.7 Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni csak a BÁBSZÍNHÁZ. vezérigazgatójának és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.1.8 Irodagépeket, villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a számítástechnikai és irodai eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.1.9 Irattároló helyeken, szekrényekben tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, higító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- 4.1.10 A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.1.11 Az irodában alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni, az engedélyben meghatározott módon.
- 4.1.12 A folyosókon megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A közlekedési utak falfelületén maximum 15%-ig lehet éghető anyagot elhelyezni, úgy hogy a falsíkból történő kiemelkedésükkel a közlekedési utat ne szűkítsék, és a menekülést ne akadályozzák.
- 4.1.13 A kijáratú ajtókhöz vezető utakat állandóan biztosítani kell.
- 4.1.14 A telefonkészülék mellé jól láthatóan ki kell függeszteni a mentők, tűzoltók, rendőrség hívószámát.
- 4.1.15 A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes



meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.2 Közlekedő folyosók, előterek, közlekedő, első-hátsó lépcsőház, pince lépcsőház

- 4.2.1 A folyosón dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad az épület bejárataitól 5 m-re! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.2.2 A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratú ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen
- 4.2.3 A folyosókon, előtérben a megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A közlekedési utak falfelületén maximum 15%-ig lehet éghető anyagot elhelyezni, úgy hogy a falsíkból történő kiemelkedésükkel a közlekedési utat ne szűkítsék, és a menekülést ne akadályozzák.
- 4.2.4 A kijáratú ajtókhöz vezető utakat állandóan biztosítani kell. A bútorokat az előtérben úgy kell elhelyezni, hogy akadályt ne jelentsen közlekedéskor, meneküléskor.
- 4.2.5 A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a falra szerelve kell elhelyezni. A készüléket eltorlaszolni tilos.
- 4.2.6 Az oltókészülékeket a jogszabályban meghatározott módon jelölni kell.
- 4.2.7 Fűtőtestekre, világító és villamos berendezésekre, éghető anyagot helyezni tilos! A fűtőtestek és éghető anyagok közt legalább 0,5 méter távolságot be kell tartani.
- 4.2.8 A helyiségben nem burkolt fűtőszálas elektromos fűtő vagy főzőberendezés használata tilos. Más felmelegedéssel járó villamos berendezést használat esetén nem éghető alapra kell helyezni, és csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. használat után le kell kapcsolni. Más éghető anyagok és az elektromos berendezés közt legalább 0,5 méter távolságot be kell tartani.
- 4.2.9 Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.2.10 A helyiségben munkakezdés után és általában azokban az időszakokban, amikor azt rendeltetésszerűen nem használják a világítást le kell kapcsolni. A villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor, és a helyiség elhagyásakor le kell kapcsolni. Kivétel: azok az és villamos berendezéseket, eszközöket, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.2.11 A kiürítési útvonal ajtóinál szélfogó függönyt csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kijáratot ne szűkítse. A függöny alsó szélének a padlótól legalább 10 cm-re kell lennie.
- 4.2.12 A helyiségbe nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festéket, hígítót, olajat, hígítót, oldószert stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- 4.2.13 A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.2.14 A menekülési útirányokat megfelelő utánvilágító jelzésekkel jelölni kell.
- 4.2.15 A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka)



csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.3 Előcsarnok, emeleti fogadótér

- 4.3.1. Az előcsarnokban, emeleti és a földszinti fogadótérben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.3.2. A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni.
- 4.3.3. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- 4.3.4. Fűtőtestekre, világító és villamos berendezésekre, éghető anyagot helyezni tilos! A fűtőtestek és éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani.
- 4.3.5. A napi munka befejezése után eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia.
- 4.3.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán közvetlen éghető anyagot csak úgy lehet szárítani, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.3.7. Rendezvények alkalmával kávéfőzőt, rezsót, ételmelegítőt stb. használat esetén nem éghető alapra kell helyezni, és csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. Az elektromos berendezések és az éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani.
- 4.3.8. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyag tárolás tilos!
- 4.3.9. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen látni.
- 4.3.10. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni csak a BÁBSZÍNHÁZ. vezérigazgató és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.3.11. Rendezvények alkalmával gépeket, villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.3.12. A kijárat ajtókhöz vezető utakat állandóan biztosítani kell. A bútorokat az előtérben úgy kell elhelyezni, hogy akadályt ne jelentsen közlekedéskor, meneküléskor.
- 4.3.13. Csak a kiürítésnél meghatározott alkalmi bútorok és díszítő elemek kihelyezése lehetséges, valamint a számításnál meghatározott létszámmal lehet a rendezvények alkalmával



- 4.3.14. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a falra szerelve kell elhelyezni. A készüléket eltorlaszolni tilos.
- 4.3.15. Az oltókészülékeket a jogszabályban meghatározott módon jelölni kell.
- 4.3.16. Az előcsarnokban, emeleti és a földszinti fogadótérben tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj, szeszt stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- 4.3.17. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.3.18. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.4 Teakonyhák, földszinti büfé

- 4.4.1. A teakonyhában, büfében dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.4.2. A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és konyhai eszközöket szabad tárolni.
- 4.4.3. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- 4.4.4. Fűtőtestekre, világító és villamos berendezésekre, éghető anyagot helyezni tilos! A fűtőtestek és éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani.
- 4.4.5. A napi munka befejezése után eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia.
- 4.4.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán közvetlen éghető anyagot csak úgy lehet szárítani, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.4.7. Kávéfőzőt, rezsót stb. használat esetén nem éghető alapra kell helyezni, és csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni. Az elektromos berendezések és az éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani.
- 4.4.8. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni csak a BÁBSZÍNHÁZ. vezérigazgató és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.4.9. Konyhai gépeket, villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.4.10. A teakonyhák szekrényében tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.



- 4.4.11. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.4.12. A teakonyhákban alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni, az (5. fejezet szerint) engedélyben meghatározott módon.
- 4.4.13. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.4.14. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.4.15. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszolóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos!
- 4.4.16. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen láthatni.
- 4.4.17. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.4.18. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. Kivéve a palackozott szeszesitalok (csak a büfében) és alkohol tartalmú anyagok. Ezeket olyan mennyiségben lehet tárolni, amit az épület használatbavételi engedélykor meghatározott tűzterhelés során megállapítottak. Ezt túllépni nem lehet.
- 4.4.19. A teakonyhában és a büfében a menekülési utakat utánvilágító táblával jelölni kell. A bolt előtt és a kijárat előtt parkolni, csak az áru ki és berakodása lakalmával lehetséges.
- 4.4.20. A helyiségek területén alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.5. Öltözők (férfi, női), színész, pincében dolgozók öltözője, vendégszobák

- 4.5.1. Az öltözőkben az öltözőszekrényeken kívül ruhanemű és egyéb éghető anyag nem tárolható.
- 4.5.2. Az öltözőkben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.5.3. Az emeltre vezető lépcsőkön anyagot tárolni és a falon dekorációt kirakni, ami leszűkíti a menekülési út szélességét nem lehet.
- 4.5.4. A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és irodaeszközöket szabad tárolni.
- 4.5.5. Villamos berendezést és kapcsolóját, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- 4.5.6. Fűtőtestekre, világító és villamos berendezésekre, éghető anyagot helyezni tilos! A fűtőtestek és éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani. Ez vonatkozik a ruhákra is.



- 4.5.7. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán közvetlen ruhát, törülközőt egyéb éghető anyagot csak úgy lehet szárítani, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.5.8. Az öltözőben burkolatlan fűtőszálas elektromos fűtő vagy főzőberendezés használata tilos. Más felmelegedéssel járó villamos berendezést használat esetén nem éghető alapra kell helyezni, és csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, felügyelet nélkül semmilyen fűtőberendezés nem hagyható az öltözőben. Használat után le kell kapcsolni. Más éghető anyagok és az elektromos berendezés közt legalább 0,5 méter távolságot be kell tartani.
- 4.5.9. Az öltözőhelyiségeket munkakezdés után és általában azokban az időszakokban, amikor azt rendeltetésszerűen nem használják, zárva kell tartani és a világítást le kell kapcsolni. A villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor, öltöző elhagyásakor le kell kapcsolni. Kivétel: azok az és villamos berendezéseket, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.5.10. Az öltöző szekrényeiben tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot, anyagot tárolni tilos! A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- 4.5.11. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.5.12. Az öltözőhelyiség használata után a helyszínt, és környékét a kijelölt személy köteles átvizsgálni, és az esetleges hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni.
- 4.5.13. A keletkező hulladékot az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.5.14. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.6. Mosdók, öltöző fürdő

- 4.6.1. A mosdókban dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.6.2. A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni.
- 4.6.3. A helyiség berendezési tárgyait és egyéb anyagait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradjon.
- 4.6.4. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.6.5. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot



- (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.6.6. A mosdó szekrényében tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos! A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
 - 4.6.7. Villamos berendezést és kapcsolóját, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
 - 4.6.8. Fűtőtestekre, világító és villamos berendezésekre, éghető anyagot helyezni tilos! A fűtőtestek és éghető anyagok közt legalább 0,3 méter távolságot be kell tartani. Ez vonatkozik a ruhákra is.
 - 4.6.9. Az öltözőben burkolatlan fűtőszálas elektromos fűtő vagy főzőberendezés használata tilos. Más felmelegedéssel járó villamos berendezést használat esetén nem éghető alapra kell helyezni, és csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, felügyelet nélkül semmilyen fűtőberendezés nem hagyható az öltözőben. Használat után le kell kapcsolni. Más éghető anyagok és az elektromos berendezés közt legalább 0,5 méter távolságot be kell tartani.
 - 4.6.10. Az öltözőhelyiségeket munkakezdés után és általában azokban az időszakokban, amikor azt rendeltetésszerűen nem használják, zárva kell tartani és a világítást le kell kapcsolni. A villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor, öltöző elhagyásakor le kell kapcsolni. Kivétel: azok az és villamos berendezéseket, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
 - 4.6.11. Az öltöző szekrényeiben tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot, anyagot tárolni tilos! A helyiségben nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
 - 4.6.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
 - 4.6.13. Az öltözőhelyiség használata után a helyszínt, és környékét a kijelölt személy köteles átvizsgálni, és az esetleges hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni.
 - 4.6.14. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
 - 4.6.15. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.7. Pincei mosoda-ruhaszárító, szennyes és tisztaruha raktár

- 4.7.1. A raktárakban nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.7.2. A pincében dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.7.3. A helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni.



- 4.7.4. A raktárakban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut, ruhát, jelmezt tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak méretét a szabályzat tartalmazza.
- 4.7.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.7.6. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.7.7. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszolóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos!
- 4.7.8. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.7.9. A helyiségben burkolatlan fűtőszálas elektromos fűtő vagy főzőberendezés használata tilos. Más felmelegedéssel járó villamos berendezést használat esetén nem éghető alapra kell helyezni, és csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, felügyelet nélkül semmilyen fűtőberendezés nem hagyható az öltözőben. Használat után le kell kapcsolni. Más éghető anyagok és az elektromos berendezés közt legalább 0,5 méter távolságot be kell tartani.
- 4.7.10. A helyiségben munkakezdés után és általában azokban az időszakokban, amikor azt rendeltetésszerűen nem használják, zárva kell tartani és a világítást le kell kapcsolni. A villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor, helyiség elhagyásakor le kell kapcsolni. Kivétel: azok az és villamos berendezéseket, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.7.11. A helyiség szekrényeiben tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot, anyagot tárolni tilos! A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
- 4.7.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.7.13. A helyiség használata után a helyszínt, és környékét a kijelölt személy köteles átvizsgálni, és az esetleges hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni.
- 4.7.14. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.7.15. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.8. Pincei közműhelyiségek (hőközpont, villamos fogadó)

- 4.8.1. Csak engedélyezett típusú és kifogástalan állapotú fűtőberendezést szabad üzemeltetni.
- 4.8.2. A nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.



- 4.8.3. A pincei közműhelyiségeiben bármilyen gyúlékony, vagy tűzveszélyes anyagot tárolni tilos a kazánon, vagy közvetlen közelében.
 - 4.8.4. Tűzvédelmi eszközt, berendezést, felszerelést készenléti helyéről eltávolítani, eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
 - 4.8.5. Az ajtót eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. A helyiségben a közlekedési (menekülési) út szabad átjárhatósága érdekében tilos bármilyen anyagot, eszközt tárolni, raktározni.
 - 4.8.6. A helyiségben folyamatosan gondoskodni kell a hatékony szellőztetésről. A szabadba nyíló szellőző felületeit még ideiglenesen sem szabad lefedni, eltakarni.
 - 4.8.7. A közmű nyitó és záró szerkezeteit eltorlaszolni tilos. A fűtési időszak végén a bejövő csapot elzárt állapotába kell helyezni.
 - 4.8.8. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
 - 4.8.9. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek távozás előtt meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt hiányosságot meg kell szüntetni.
 - 4.8.10. A helyiségben munkakezdés után és általában azokban az időszakokban, amikor azt rendeltetésszerűen nem használják, zárva kell tartani és a világítást le kell kapcsolni. A villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor, helyiség elhagyásakor le kell kapcsolni. Kivétel: azok az és villamos berendezéseket, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
 - 4.8.11. A helyiség szekrényeiben tűz vagy robbanásveszélyes folyadékot, anyagot tárolni tilos! A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
 - 4.8.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
 - 4.8.13. A helyiség használata után a helyszínt, és környékét a kijelölt személy köteles átvizsgálni, és az esetleges hiányosságok megszüntetéséről gondoskodni.
 - 4.8.14. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.9. Pincei raktár, jelmeztár és Nézőtér alatti terület, Zenekari árok, pince díszlet raktár

- 4.9.1. A jelmez, pince raktárakban nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.9.2. A pincében jelmez, pince raktárakban dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget,



nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!

- 4.9.3. A jelmez, pince raktárhelyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratú ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni.
- 4.9.4. A jelmez, pince raktárakban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut, ruhát, jelmezt tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak méretét a szabályzat tartalmazza.
- 4.9.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.9.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.9.7. Csak a megengedett jelmez, bútor, kellék és díszlet mennyiséget lehet tárolni, úgy hogy a közlekedést ne akadályozza.
- 4.9.8. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.9.9. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyag tárolás tilos!
- 4.9.10. Öngyulladásra képes, vagy Tűz és robbanásveszélyes anyagot nem lehet tárolni a raktárak területén. Gázpalack nem tárolható.
- 4.9.11. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.9.12. Különböző éghető folyadékot tartalmazó üvegeket (üvegben lévő alkohol vagy szeszes tartalmú folyadékok) rekeszekben, palettákon lehet tárolni a raktárakban.
- 4.9.13. A helyiségek területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.10. Irodai raktár, irattár

- 4.10.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.10.2. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.10.3. A raktárban és az irattárban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.10.4. Az irodai raktárakban, irattárban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak szélességét be kell tartani.



- 4.10.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.10.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.10.7. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.10.8. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos!
- 4.10.9. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen láthatni.
- 4.10.10. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni csak a Kft. ügyvezetőjének és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.10.11. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.10.12. Az irodai raktárban, irattárban alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni, az (5. fejezet szerint) engedélyben meghatározott módon.

4.11. Babajátszóház, II. emeleti fogadóterem, hangszer raktár

- 4.11.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.11.2. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.11.3. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.11.4. A II. emeleti fogadóteremben, hangszer raktárban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.11.5. A II. emeleti fogadóteremben, hangszer raktárban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak szélességét be kell tartani.
- 4.11.6. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.11.7. A II. emeleti fogadóteremben, hangszer raktárban fogadások bútorait csak úgy lehet elhelyezni, hogy az itt tartózkodók menekülése, és kiürítése mindenkor a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható legyen.



- 4.11.8. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.11.9. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.11.10. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.11.11. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen láthatni.
- 4.11.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.), pirotechnikai anyagot, látványelemet kihelyezni csak a Kft. ügyvezetőjének és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet. Pirotechnikai anyagot csak megfelelő szakember kezelhet, és a helyszínen az anyag és az égés sajátosságainak megfelelő tűz oltására alkalmas oltókészüléket edényben vizet kell a helyszínen készenlétben tartani.
- 4.11.13. Gyerekek nem használhatnak és gyűjthetnek nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt. Ilyen eszközök gyerekek jelenlétekor csak folyamatos elégséges felügyelet mellett lehet használni, alkalmazni. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.11.14. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.11.15. Csak betanított színész kezelheti I.-II. pirotechnikai osztálynak megfelelő eszközöket, helyi tűzoltói felügyelet mellett.
- 4.11.16. Gyerekek nem használhatnak és gyűjthetnek nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt. Ilyen eszközök gyerekek jelenlétekor csak folyamatos elégséges felügyelet mellett lehet használni, alkalmazni. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.11.17. Nem lehet ruhát, éghető kiegészítő anyagot a bent tartózkodó vendégeknek a helyiségekben tárolni, ami a nagyban megnövelné az éghető anyag mennyiséget.
- 4.11.18. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.11.19. Csak a megengedett létszámú személyek tartózkodhatnak a helyiségekben. Mozgásukban korlátozott személyeknél (kiskorúaknál) csak megfelelő létszámú személyzet esetén lehet szülői felügyelet nélkül hagyni a kiskorú mozgásukban korlátozott gyerekeket.
- 4.11.20. A II. emeleti fogadóteremben, hangszer raktárban alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak



maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!.

4.12. Apró színházterem, Kamara terem, Pódium terem

- 4.12.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.12.2. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.12.3. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.12.4. A Pódium, Kamara és Apró színházteremben a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.12.5. A Pódium, Kamara és Apró színházteremben megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak szélességét be kell tartani.
- 4.12.6. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.12.7. A termekben a székeket össze kell kötni úgy, hogy minimum két helyen min 1m-es közlekedési utat kell biztosítani hosszában. A székek egymás előtti-mögötti helyen minimum 40 cm-es távolságot kell tartani. A színpad és a nézőtér között minimum 1 m szabad területet kell hagyni.
- 4.12.8. A Pódium, Kamara és Apró színházteremben fogadások bútorait csak úgy lehet elhelyezni, hogy az itt tartózkodók menekülése, és kiürítése mindenkor a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható legyen.
- 4.12.9. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladás hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.12.10. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.12.11. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyag tárolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.12.12. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen látni.
- 4.12.13. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.), pirotechnikai anyagot, látványelemet kihelyezni csak a Kft. ügyvezetőjének és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet.



- 4.12.14. Gyerekek a darabban csak folyamatos felügyelői felügyelet mellett próbálhatnak, tartózkodhatnak és szerepelhetnek előadások alkalmával.
- 4.12.15. Pirotechnikai anyagot csak megfelelő szakember kezelhet. A helyszínen az anyag és az égés sajátosságainak megfelelő tűz oltására alkalmas oltókészüléket edényben vizet kell a helyszínen készenlétben tartani. Csak szcenikailag alkalmas színpadi pirotechnikai elemeket lehet használni, alkalmazni az épület, helyiség kialakítás, díszletek, kellékek, bútorok elhelyezésének, éghetőségének figyelembevételével.
- 4.12.16. Csak betanított színész kezelheti I.-II. pirotechnikai osztálynak megfelelő eszközöket, helyi tűzoltói felügyelet mellett.
- 4.12.17. A színpadon előadások és próbák alkalmával csak a pirotechnikus által jóváhagyott, alkalmazott, elkészített anyagot enged használni a fellépőnek.
- 4.12.18. A pirotechnikai anyag alkalmazása esetén legyen elérhető közelségben helyi tűzoltó és megfelelő oltókészülék, edényzetben víz.
- 4.12.19. A színpadon pirotechnikust nem igénylő tűveszélyes anyag, vagy nyílt láng használatát csak az igazgató vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet használni, alkalmazni, úgy hogy a nyílt láng, szikrázás használata során figyelembe veszik a környezetben lévő gyúlékony anyagokat (jelmez, díszlet, kellékek stb.). Minden kor meghatározzák a védőtávolságokat, oltóanyagokat és mennyiséget, tűzoltó tartózkodási helyét, idejét.
- 4.12.20. Gyerekek nem használhatnak és gyűjthetnek nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközöket. Ilyen eszközök gyerekek jelenlétekor csak folyamatos elégséges felügyelet mellett lehet használni, alkalmazni. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.12.21. Nem lehet ruhát, éghető kiegészítő anyagot a bent tartózkodó vendégeknek a helyiségekben tárolni, ami a nagyban megnövelné az éghető anyag mennyiséget.
- 4.12.22. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.12.23. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.12.24. Csak a megengedett létszámú személyek tartózkodhatnak a helyiségekben. Mozgásukban korlátozott személyeknél (kiskorúaknál) csak megfelelő létszámú személyzet esetén lehet szülői felügyelet nélkül hagyni a kiskorú mozgásukban korlátozott gyerekeket.
- 4.12.25. A Pódium, Kamara és Apró színházteremben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!.

4.13. Nagyszínpadi földszinti és emeleti Nézőtér

- 4.13.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.



- 4.13.2. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.13.3. A nézőtéren a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.13.4. A nézőtéren megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak szélességét be kell tartani.
- 4.13.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.13.6. Csak a megengedett létszámú személyek tartózkodhatnak a helyiségekben. Mozgásukban korlátozott személyeknél (kiskorúaknál) csak megfelelő létszámú személyzet esetén lehet szülői felügyelet nélkül hagyni a kiskorú mozgásukban korlátozott gyerekeket.
- 4.13.7. Minden előadás alkalmával (belső és külső) a kijáratoknál megfelelő létszámú jegyszedőnek kell tartózkodnia. Nekik a menekítésben, kiürítésben segíteni kell a bent tartózkodókat.
- 4.13.8. Burkolt fűtőszálas berendezést nem lehet alkalmazni a nézőtéren.
- 4.13.9. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.13.10. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugasolóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.13.11. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen látni.
- 4.13.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.), pirotechnikai anyagot, látványelemet kihelyezni nem lehet.
- 4.12.26. Gyerekek a darabban csak folyamatos felügyelői felügyelet mellett próbálhatnak, tartózkodhatnak és szerepelhetnek előadások alkalmával a nézőtéren.
- 4.12.27. Pirotechnikai anyagot csak megfelelő szakember kezelhet. A helyszínen az anyag és az égés sajátosságainak megfelelő tűz oltására alkalmas oltókészüléket edényben vizet kell a helyszínen készenlétben tartani. Csak szcenikailag alkalmas színpadi pirotechnikai elemeket lehet használni, alkalmazni az épület, helyiség kialakítás, díszletek, kellékek, bútorok elhelyezésének, éghetőségének figyelembevételével.
- 4.12.28. Csak betanított színész kezelheti I.-II. pirotechnikai osztálynak megfelelő eszközöket, helyi tűzoltói felügyelet mellett.
- 4.12.29. A színpadon előadások és próbák alkalmával csak a pirotechnikus által jóváhagyott, alkalmazott, elkészített anyagot enged használni a fellépőnek.
- 4.12.30. A pirotechnikai anyag alkalmazása esetén legyen elérhető közelségben helyi tűzoltó és megfelelő oltókészülék, edényzetben víz.



- 4.12.31. A színpadon pirotechnikust nem igénylő tűveszélyes anyag, vagy nyílt láng használatát csak az igazgató vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet használni, alkalmazni, úgy hogy a nyílt láng, szikrázás használata során figyelembe veszik a környezetben lévő gyúlékony anyagokat (jelmez, díszlet, kellékek stb.). Minden kor meghatározzák a védőtávolságokat, oltóanyagokat és mennyiséget, tűzoltó tartózkodási helyét, idejét.
- 4.13.13. Gyerekek nem használhatnak és gyűjthetnek nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt. Ilyen eszközök gyerekek jelenlétekor csak folyamatos elégséges felügyelet mellett lehet használni, alkalmazni. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.13.14. Nem lehet ruhát, éghető kiegészítő anyagot a bent tartózkodó vendégeknek a helyiségekben tárolni, ami a nagyban megnövelné az éghető anyag mennyiséget.
- 4.13.15. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.13.16. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.13.17. A nézőtéren alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!.

4.14. Nagyszínpad ügyelőpulttal, zsinórpaddal, színpadtér feletti karzattal

- 4.14.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.14.2. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.14.3. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.14.4. A színpadon és felette a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni. kivéve a scenikai alkalmazások miatt.
- 4.14.5. A színpadon megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak szélességét be kell tartani.
- 4.14.6. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.14.7. A színpadon fogadások bútorait csak úgy lehet elhelyezni, hogy az itt tartózkodók menekülése, és kiürítése mindenkor a jogszabályoknak megfelelően végrehajtható legyen.



- 4.14.8. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.14.9. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.14.10. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.14.11. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen láthatni.
- 4.14.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.), pirotechnikai anyagot, látványelemet kihelyezni csak a Kft. ügyvezetőjének és az általa megbízott személynek külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet.
- 4.14.13. Gyerekek a darabban csak folyamatos felügyelői felügyelet mellett próbálhatnak, tartózkodhatnak és szerepelhetnek előadások alkalmával.
- 4.14.14. Pirotechnikai anyagot csak megfelelő szakember kezelhet. A helyszínen az anyag és az égés sajátosságainak megfelelő tűz oltására alkalmas oltókészüléket edényben vizet kell a helyszínen készenlétben tartani. Csak szcenikailag alkalmas színpadi pirotechnikai elemeket lehet használni, alkalmazni az épület, helyiség kialakítás, díszletek, kellékek, bútorok elhelyezésének, éghetőségének figyelembevételével.
- 4.14.15. Csak betanított színész kezelheti I.-II. pirotechnikai osztálynak megfelelő eszközöket, helyi tűzoltói felügyelet mellett.
- 4.14.16. A színpadon előadások és próbák alkalmával csak a pirotechnikus által jóváhagyott, alkalmazott, elkészített anyagot enged használni a fellépőnek.
- 4.14.17. A pirotechnikai anyag alkalmazása esetén legyen elérhető közelségben helyi tűzoltó és megfelelő oltókészülék, edényzetben víz.
- 4.14.18. A színpadon pirotechnikust nem igénylő tűveszélyes anyag, vagy nyílt láng használatát csak az igazgató vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet használni, alkalmazni, úgy hogy a nyílt láng, szikrázás használata során figyelembe veszik a környezetben lévő gyúlékony anyagokat (jelmez, díszlet, kellékek stb.). Minden kor meghatározzák a védőtávolságokat, oltóanyagokat és mennyiséget, tűzoltó tartózkodási helyét, idejét.
- 4.14.19. Gyerekek nem használhatnak és gyűjthetnek nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt. Ilyen eszközök gyerekek jelenlétekor csak folyamatos elégséges felügyelet mellett lehet használni, alkalmazni. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.14.20. Nem lehet a jelmezen, kellékeken, és a díszleten felül ruhát, éghető kiegészítő anyagot a bent tartózkodó vendégeknek a helyiségekben tárolni, ami a nagyban megnövelné az éghető anyag mennyiséget.
- 4.14.21. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. A helyiségben nem odaváló éghető anyagot, illetve éghető



folyadékot (festék, hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.

- 4.14.22. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.14.23. A színpadon alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!.

4.15. Világosító és hangosító helyiség, nézőtér feletti világosítási híd

- 4.15.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.15.2. A világosító és hangosító helyiségben nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.15.3. A világosító és hangosító helyiségben a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.15.4. A világosító és hangosító helyiségben megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad.
- 4.15.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.15.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.15.7. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.15.8. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyag tárolás tilos!
- 4.15.9. Csak megfelelő állapotú és ép elektromos eszközöket, hosszabbítókat lehet használni.
- 4.15.10. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen látni.
- 4.15.11. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.15.12. Öngyulladásra képes, tűz vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.15.13. A világosító és hangosító helyiségben alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni, az (5. fejezet szerint) engedélyben meghatározott módon.



4.16. Színházi raktárak (díszlet, jelmez), oldalszínpad (futó darabok)

- 4.16.1. A jelmez, díszlet, oldalszínpad raktárakban nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során. Csak a fut és a próbált darabok anyagit lehet tárolni, raktározni. Ezen felül nem lehet éghető anyagot tárolni.
- 4.16.2. A jelmez, díszlet, oldalszínpad raktárakban dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.16.3. A jelmez, díszlet, oldalszínpad raktár helyiség(ek) berendezéseit, bútorait úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratú ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat és eszközöket szabad tárolni.
- 4.16.4. A jelmez, díszlet, oldalszínpad raktárakban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut, ruhát, jelmezt tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak méretét a szabályzat tartalmazza.
- 4.16.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek (raktárban vízvezeték) és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.16.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.16.7. Csak a megengedett jelmez, bútor, kellék és díszlet mennyiséget lehet tárolni, úgy hogy a közlekedést ne akadályozza.
- 4.16.8. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.16.9. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos!
- 4.16.10. Öngyulladásra képes, vagy Tűz és robbanásveszélyes anyagot nem lehet tárolni a raktárak területén.
- 4.16.11. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.16.12. Különböző éghető folyadékot tartalmazó üvegeket (üvegben lévő alkohol vagy szeszes tartalmú folyadékok) rekeszekben, palettákon lehet tárolni a raktárakban. Gázpalack nem tárolható.
- 4.16.13. A raktárban alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni, az (5. fejezet szerint) engedélyben meghatározott módon.

4.17. Raktárak (külső díszlet és jelmez raktár)

- 4.17.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.17.2. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.17.3. A külső raktározásnál be kell tartani a jogszabályban előírt távolságokat rakat méreteket a műanyag láda és fa raklapok tárolása során.



- 4.17.4. A raktárban és az irattárban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.17.5. A raktárakban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak méretét az alábbiak szerint kell megtartani: A 10-15 méter széles helyiségben, szabadtéren 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben, szabadtéren 1 méter széles hosszirányú utat kell biztosítani. A 40 méternél nem szélesebb helyiségben, szabadtéren hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat kell megtartani.
- 4.17.6. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.17.7. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.17.8. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.17.9. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyag tárolás tilos!
- 4.17.10. A külső raktározás, tárolás területét (műanyag rekesz és raklap) az éghető hulladékoktól mentesen kell tartani.
- 4.17.11. Öngyulladásra képes, vagy Tűz és robbanásveszélyes anyagot nem lehet tárolni e raktárak területén. Gázpalack nem tárolható.
- 4.17.12. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.17.13. Különböző éghető folyadékot tartalmazó üvegeket (üvegben lévő alkohol vagy szeszes tartalmú folyadékok) rekeszekben, palettákon lehet tárolni a raktárakban.
- 4.17.14. Közművek elzáró szerkezetét jelölni kell.
- 4.17.15. A raktárban alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedély alapján szabad végezni, az (5. fejezet szerint) engedélyben meghatározott módon.

4.18. Gépkocsibeálló, Kukatároló, Áthajtó és térburkolt hátsó udvar

- 4.18.1. A parkolóban és az udvaron dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni.
- 4.18.2. Gázpalack nem tárolható. (csak a külső udvari tároló mellett, napfénytől, hőszugárzástól védve. Nyílt láng használata, hegesztés és nyíltlángú munkálatok a gázpalacktárolás közelében 5 m-en belül nem lehetséges.
- 4.18.3. Gépjárművet az épület bejáratától, ajtajától, ablakától, kiürítésre szolgáló lépcsőtől 2 m-távolságra szabad elhelyezni. Kivéve az áru le és felrakást végző tehergépjárműveknél.
- 4.18.4. A járművek tűzvédelmi előírásaiért a jármű vezetője a felelős.
- 4.18.5. A gépjárműtároló helyet (parkolót) úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek - szükség esetén - gyorsan és biztonságosan eltávolíthatók legyenek.



- 4.18.6. Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.
- 4.18.7. Gépjárművet udvarban az ajtó, ablak, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcső függőleges vetületétől minden irányban legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
- 4.18.8. Az árut szállító gépjárműveket csak úgy lehet lezárni, parkolni épület közelében, hogy az akadályt ne jelentsen tűz esetén.

4.19. Ruhatár

- 4.19.1. A ruhatár megközelítését, és szabad közlekedés utakat, szélességeket állandóan biztosítani kell, a közlekedési utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- 4.19.2. A ruhatárban dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt küldő dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyűjteni. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.19.3. A helyiség(ek) berendezéseit, fogasokat, úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat, méretre vágáshoz, méréshez eszközöket szabad tárolni ideiglenesen, úgy hogy a menekülést ne akadályozza, zavarja.
- 4.19.4. Csak a működési engedélyben megengedett mennyiségű ruhát lehet tárolni.
- 4.19.5. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos!
- 4.19.6. Öngyulladásra képes, vagy Tűz és robbanásveszélyes anyagot nem lehet tárolni e raktárak területén.
- 4.19.7. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécses, adventi koszorú és karácsonyfa gyertyái, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák és mécsesek, stb.) kihelyezni nem lehet.
- 4.19.8. Tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagot nem lehet tárolni. Gázpalack nem tárolható.
- 4.19.9. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.19.10. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.19.11. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.19.12. A ruhatárat felügyelet nélkül nem lehet hagyni ott mindig, kell megfelelő létszámú ruhatárosnak felügyelőnek lenni, ha a ruhatár üzemel.
- 4.19.13. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.



- 4.19.14. A ruhatárban alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!

4.20. Díszlet és jelmez Műhely

- 4.20.1. A műhelyben megközelítését, és szabad közlekedés utakat, szélességeket állandóan biztosítani kell, a közlekedési utakat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni.
- 4.20.2. A műhelyben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Dohányozni csak a kijelölt küldő dohányzóhelyeken szabad! Cigarettavéget, nem éghető anyagú hamutartóban elnyomva szabad gyújtani. Dohányzási hulladékot szemétkosárba rakni tilos!
- 4.20.3. A helyiség(ek) berendezéseit, polcokat, úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratú ajtóhoz, annak szélességével megegyező közlekedési út biztosítva legyen. A helyiség(ek)ben csak a tevékenységhez szükséges anyagokat, méretre vágáshoz, méréshez eszközöket szabad tárolni ideiglenesen, úgy hogy a menekülést ne akadályozza, zavarja.
- 4.20.4. Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- 4.20.5. A műhelyben található gépek, villamos árammal működő berendezéseket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok az elektromos berendezések-gépek, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.20.6. A napi munka befejezése után eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket ki kell kapcsolnia.
- 4.20.7. A ruhaműhelyben nem lehet éghető, és robbanásveszélyes anyagot tárolni. Nem lehet forrasztással járó, szikrázással járó, valamint elektromos és lánghegesztési munkálatokat úgy lehet végezni.
- 4.20.8. Nyílt lángú világító, vagy dekorációs eszközt (pl. mécset, illóolaj párologtató, egyéb gyertyák stb.) kihelyezni csak az vezérigazgató vagy az általa megbízott személy (beruházási és termelési vezető, karbantartás vezető) külön szóbeli vagy írásos engedélye alapján lehet. A dekorációk helyét és alkalmazását, éghető anyag távolságát az engedélyezőknek meg kell határozni. Égő állapotban tilos őrizetlenül hagyni dekorációt.
- 4.20.9. A forrasztással járó, szikrázással járó, valamint elektromos és lánghegesztési munkálatokat úgy lehet végezni, hogy az más anyag ne jelentsen gyújtás veszélyt. Ha a védőtávolság nem megoldható, egyéb védelmi módszert kell alkalmazni az éghető anyagnál (pl.: takarás, lefedés, eltávolítás).
- 4.20.10. A tűzveszélyes tevékenységekenél biztosítani kell megfelelő, esetlegesen keletkezett tűz oltására alkalmas oltókészüléket, és megfelelő mennyiségű oltóvizet.
- 4.20.11. Tűzveszélyes anyag (benzin, nyersolaj, zsír, hígító stb.) csak minimális mennyiségben tartható jól zárható edényben az erre kialakított és alkalmas zárható szekrényben és fém polcon. A tűzveszélyes folyadékot a



- szabályzatban meghatározott módon és mennyiségben lehet tárolni. (3.5. fejezet szerint). Gázpalack nem tárolható.
- 4.20.12. Tűzveszélyes folyadékok közül I.-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot 20 l-es űrtartalmú edényben lehet tárolni. I.-IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot összesen 300 l-ig lehet tartani. Kivéve a technológia kiszolgálásához szükséges tűzveszélyes anyagot. A felett csak a vonatkozó műszaki előírásnak megfelelő konténerben, vagy külön helyiségben.
 - 4.20.13. Műhelyekben a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot (aeroszolak), valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni.
 - 4.20.14. Tűzveszélyes anyagot csak jól zárt (visszazárt) állapotú csomagolásban lehet tárolni a kijelölt helyen.
 - 4.20.15. A gépek olajjal, üzemanyaggal történő feltöltése előtt a gép energia mentességét el kell végezni, a művelet befejezését követően az elfolyt, elcsepegett olajat fel kell itatni és az éghető folyadékkal szennyezett hulladékot jól zárható, fedővel ellátott nem éghető anyagú edénybe kell gyűjteni.
 - 4.20.16. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerezni, átönteni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.
 - 4.20.17. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag (PB gázpalack, aeroszolak), valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyagrobbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében – a felhasználó köteles elvégezni.
 - 4.20.18. A munka befejezésekor, de még eltávolítás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
 - 4.20.19. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtarolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
 - 4.20.20. A díszlet és jelmez műhely felügyelet nélkül nem lehet hagyni ott mindig, kell megfelelő létszámú ruhatárosnak felügyelőnek lenni, ha a ruhatár üzemel.
 - 4.20.21. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
 - 4.20.22. A díszlet és jelmez műhelyben alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!.



4.21 Szellőzőgépház, padlástérrel

- 4.21.1. A tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani, és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni.
- 4.21.2. Nem lehet a tervezéskor és használatbavételkor meghatározott éghetőanyag mennyiséget túllépni, meghaladni a tárolás raktározás során.
- 4.21.3. A padlástéren és szellőzőgépházban a nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket ki kell helyezni.
- 4.21.4. A padlástéren és szellőzőgépházban megfelelő szélességű közlekedési utakat folyamatosan biztosítani kell, azokat leszűkíteni, és azokon árut tárolni még átmenetileg sem szabad. A raktárméret függvényeként a betartandó közlekedési utak méretét a szabályzat tartalmazza.
- 4.21.5. Az ajtókat, kijáratokat leszűkíteni, eltorlaszolni nem szabad. A közmű elzáró-szerkezetek és a tűzvédelmi felszerelések megközelítését biztosítani kell, azokat eltakarni, eltorlaszolni nem szabad.
- 4.21.6. Burkolt fűtőszálas berendezésen, központi fűtés radiátorán egyéb éghető anyagot csak olyan közel lehet tárolni, hogy tüzet, ne okozzon. Az anyag gyulladási hőmérsékletét nem érheti el a fűtőberendezés hőmérséklete.
- 4.21.7. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.21.8. A menekülési útirány jelzőket úgy kell elhelyezni, hogy azokat mind a tárolás, mind a munkavégzés során, minden irányból jól észrevehetően lehessen láthatni.
- 4.21.9. Padlástérben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- 4.21.10. Padláson anyagot csak villamos berendezéstől, lámpától min 1 m távolságra lehet tárolni.
- 4.21.11. A munka befejezésekor, de még eltávozás előtt minden esetben tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet okozhatna.
- 4.21.12. A villamos berendezések, és a lámpatestek (dugaszóaljzatok, biztosítéktáblák, stb.) 0,8 méteres körzetén belül az anyagtárolás tilos! A II. emeleti fogadóteremben villamos árammal működő berendezéseket, gépeket a munkaidő befejezésekor le kell kapcsolni. Kivétel: azok a konyhai berendezések, eszközök, amelyeket folyamatos és felügyelet nélküli működésre terveztek.
- 4.21.13. A padlástéren felügyelet nélkül nem lehet hagyni ott mindig, kell megfelelő létszámú ruhatárosnak felügyelőnek lenni, ha a ruhatár üzemel.
- 4.21.14. A keletkező hulladékot /papírokat, stb./ az erre kijelölt gyűjtőben kell elhelyezni, aminek rendszeres napi kiürítésükről gondoskodni kell.
- 4.21.15. A padlástéren alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó munka) csak a szabályzat 5. fejezetében foglaltak maradéktalan betartásával, a szükséges személyi és tárgyi tűzmelegelőzési feltételek előzetes meghatározásával és ezek ÍRÁSOS ENGEDÉLY-be foglalásával, az engedély kiadását követően szabad végezni, végeztetni!



A tevékenységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok

Speciális használati szabályok, követelmények

4.22. A vállalkozók általános tűzvédelmi kötelezettségei

4.22.1. A szerződésekre vonatkozó általános előírások:

A BÁBSZÍNHÁZ. területén vállalkozók (*más gazdálkodó szervezetek vagy egyéni vállalkozók*) dolgozói - érvényes szerződés birtokában - beruházási, felújítási, karbantartási, szolgáltatói feladatokat végezhetnek. A munkavégzés alapvető feltételeit a szerződésben kell rögzíteni, az alábbi tűzvédelmi tartalommal:

- a) a végzendő munka előre látható tűzveszély-forrásainak megnevezése, valamint a betartandó tűzvédelmi előírások;
- b) a munkát irányító személy munkaköri és tűzvédelmi szakvizsga kötelezettsége;
- c) a munkát végzők oktatásának rendje, szükség esetén a tűzvédelmi szakvizsga kötelezettsége;
- d) a munkavégzés helyszínére vonatkozó, valamint az általános tűzvédelmi szabályok, a tűzjelzéssel, a riasztással kapcsolatos előírások megismerésének és betartásának kötelezettsége.

4.22.2. A BÁBSZÍNHÁZ-nél munkát vállaló kivitelezővel megkötött szerződéshez mellékelni kell a BÁBSZÍNHÁZ. Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó kivonatát.

4.23. Egyéb tűzvédelmi használati előírások

Az általuk használt építményekben és munkaterületen a tűzvédelmi felszerelések, készülékek elhelyezésére, megóvására, vonatkozó előírások;

- a) az építés, a kivitelezés során a kivitelezési tervdokumentációban a szerződésben és a hatósági intézkedésben szereplő tűzvédelmi előírásokat;
- c) szükség esetén, a felvonulási épületek létesítéséhez az építési hatóságtól engedélyt kérnek, illetve az illetékes önkormányzati tűzoltóságnak - **mint a tűzvédelemre kiható változást** - írásban bejelentik;
- d) a vállalkozók átveszik a BÁBSZÍNHÁZ. Tűzvédelmi Szabályzatnak a munkavégzésre vonatkozó kivonatát és gondoskodnak arról, hogy azt alkalmazottjaik megismerjék;
- e) a BÁBSZÍNHÁZ. területén első alkalommal történő munkavégzést megelőzően munkavállalóik tűzvédelmi alapoktatásáról gondoskodnak;
- f) elvégzik az ismétlődő tűzvédelmi oktatások megtartását és dokumentálását, az oktatáson a BÁBSZÍNHÁZ. adottságait és tűzvédelmi előírásait figyelembe veszik;
- g) biztosítják, hogy a tűzveszélyes tevékenységet végző dolgozók rendelkezzenek érvényes tűzvédelmi szakvizsgával;
- h) szerezzenek érvényt a kivitelezési területeken a BÁBSZÍNHÁZ. Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásoknak;
- i) állandó és hatékony kapcsolatot tartanak a BÁBSZÍNHÁZ. tűzvédelmi szakembereivel.



5. FEJEZET

5. Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység

- 5.1. Tűzveszélyes az a tevékenység, mely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár
- 5.2. Nyílt láng használatával járó munkát végezni tilos:
- ott, ahol éghető gáz vagy éghető folyadék gőze olyan mennyiségben fordulhat elő, hogy robbanásveszélyes elegy keletkezhet,
 - olyan helyen, ahol nyílt láng használatával, szikrázással, izzással, felmelegedéssel járó munka tűzveszélyt okozhat.
- 5.3. A felsorolt helyeket a szabványnak megfelelő tilalmi táblákat kell elhelyezni.
- 5.4. A kivitelezéssel, felújítással, hibaelhárítással összefüggő - nyílt lánggal, izzással, szikrázással járó - alkalmoszerű (nem rendszeres) tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen, írásban meghatározott feltételek alapján lehet végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata. A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a terület vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell. (3. számú mellékletet).
- 5.5. Az engedély helyhez, személyhez és időhöz kötött
Az írásbeli feltételek megállapítására illetve, az előzetes egyeztetésre az telephelyen, **az alábbiak jogosultak:**
- BÁBSZÍNHÁZ ügyvezetője és az általa megbízott személy,
 - tűzvédelmi megbízottja, külön megbízás esetén (az vezérigazgató nevében).
- 5.6. Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az végezhet, aki rendelkezik
- a munkát elrendelő, szabályosan kitöltött
„Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység”
című írásbeli engedéllyel;
 - érvényes tűzvédelmi szakvizsgával;
 - az adott munkához szükséges képesítéssel és jártassággal.
 - 18. életévét betöltötte, és orvosi alkalmasságát munkáltatója bizonyítja;
 - államilag elismert szakirányú képesítéssel, továbbá ha szükséges;
 - a gázpalack kezeléséhez szükséges ismereteket a munkáltató oktatás keretében elsajátította;
 - a „Hegesztés irányító” személy legalább középfokú szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal rendelkezik.
- 5.7. Az engedély kiadása előtt az engedélyező, az illetékes munkahelyi vezető, a munkát végző dolgozó és a munkát elrendelő együtt tekintse meg a munkavégzés helyszínét, ahol:
- a tűzveszélyes tevékenységet végző figyelmét felhívják a veszélyforrásokra,
 - a veszélyek elkerülésének lehetőségeire,
 - a tűzoltó készülékek és más oltóeszköz, berendezés alkalmazási lehetőségére.
- 5.8. Az engedély kiadása előtt figyelemmel kell lenni, hogy a munka tárgya és annak közelében
- ne legyen tüzet, vagy robbanást előidéző gőz, gáz, por;
 - van-e gázt, illetve éghető folyadékot szállító csővezeték;
 - milyen egyéb éghető anyagok vannak a helyszínen, 5 méteres körzetben;
 - vannak-e padlónyílások;
 - tűzveszélyes-e a technológiai rendszer;



- szükséges-e műszeres felügyeletről gondoskodni;
- milyen típusú oltókészüléket, oltóanyagot kell biztosítani a helyszínrre;
- milyen lehetőség van a tűzjelzésre;
- az el nem mozdítható anyagok, berendezések védelme milyen módon oldható meg.

5.9. A szabályos engedélynek - a tevékenység megkezdése előtt - tartalmaznia kell.

- a munkavégző cég megnevezését;
- az elvégzendő munkát; leírását,
- a tevékenység helyét, pontos behatárolással („Kezdési” - „Befejezési” időpontját: - év, hónap, nap, óra, perc;)
- a munkavégző nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát a számát;
- a Szabályzat 7.8.-ban jelzett szemrevételezés időpontját, valamint
- a munkát elrendelő nevét; szakvizsga bizonyítványa a számát,
- a tűzoltáshoz szükséges és készenlétbe helyezendő eszközöket;
- a megtartandó tűzvédelmi rendelkezések tételes felsorolását;
- a technológiai korlátozásokat, az éghető anyagok (5 méteren belüli) védelmének módját és;
- a munka befejezése utáni teendőket,
- a munkavégzés után a terület visszavevő nevét és beosztását, valamint a visszavétel, munkaterület pontos helyét, idejét.

Az engedélyt a munkát végző köteles magánál tartani, illetve ellenőrzéskor azt felmutatni.

5.10. A tűzveszélyes tevékenységre (munkavégzésre) közvetlenül utasítást adó (munkát elrendelő), a munkát végzőket közvetlenül irányító személy, vagy a munkát végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket, oltóanyagot, eszközt köteles készenlétben tartani, biztosítani.

5.11. A tűzveszélyes tevékenység során nem lehet az éghető anyagokat eltávolítani a helyszínről, gondoskodni kell a tűzveszélyes tevékenységet elrendelőnek és a munkát végzőnek az éghető anyag olyan mérvű le és vagy letakarásról, ami megakadályozza az anyag meggyulladását, belobbanását, berobbanását.

5.12. Külső vállalat dolgozója a saját vállalata által kiadott munkaelrendelés (megbízás), birtokában végezhet tűzveszélyes tevékenységet. Az engedélyt az 7.5 pontban foglalt jogosultak egyikével engedélyeztetni, láttamoztatni kell, aki köteles meggyőződni arról, hogy a külső vállalat dolgozója rendelkezik-e az 7.6. pont szerinti feltételekkel.

5.13. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végzők a helyszínt

5.14. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után 30 perccel a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.15. A mennyiben nem tapasztaltak kezdődő tűzre utaló jeleket, izzó anyagot, valamint az elmozdított tárgyakat is visszahelyezték a helyükre, elhagyhatják a munkaterületet.

Az ellenőrzés terjedjen ki:

- a munkahely és háromdimenziós (térbeli) környezetére, a gödrök, mélyedések, zegzugos helyek stb. többször is ellenőrzésére, hogy



nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a hegesztési munka következményeként, és

- szükség esetén vízzel permetezésre,
- a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotának ellenőrzésére,
- az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre visszaállítására.

5.17. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végzők tevékenységét közvetlenül irányító vagy a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni az vezérigazgatónak vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni.

5.18. Ha az engedély az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a tűzveszélyes tevékenységet csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni.

5.19. A hegesztésnél figyelemmel kell lenni, hogy:

- csak szabványos és kifogástalan műszaki állapotban lévő (időszakos biztonsági felülvizsgálattal rendelkező), hegesztő berendezéssel, szerszámmal, eszközzel, szerelvényel szabad munkát végezni, melynek működőképessége rendszeresen ellenőrzött és kielégíti a biztonságos munkavégzés követelményét is;
- számolni kell a szikraszóródással, a lecsöpögő, megolvadt izzó fémrészek szétfröccsenésével;
- a biztonsági eszközök kifogástalan állapotban legyenek felszerelve, különös tekintettel a lángvisszacsapásra;
- a gázpalackból a gázt csak a palackra csatlakoztatott nyomáscsökkentőn keresztül szabad kivenni;
- a gumitömlő hossza, állapota kifogástalan legyen, a csővégek csatlakozására csak csőbilincset használjanak.

5.20. Fémelek vágásával, darabolásával kapcsolatos tűzvédelmi előírások:

- A vágásnál és a darabolásnál fokozottabb a fröcskölés, - a salak, neve, fémdarabok széthullása - a gázképződés.
- Az alkalmoszerű vágási, darabolási munkahely környezetéből az éghető anyagokat legalább 5m sugarú körben el kell távolítani, illetve az éghető anyagokat 5m-en belül tűzálló ponyvával, takaróval le kell takarni.
- Az alkalmoszerű - nyílt lángú - forrasztások tűzvédelmi használati előírásaiként a lánghegesztés és a lángvágás tűzvédelmi használati előírásait kell megtartani.

5.21. Különleges körülmények között végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységek.

A különleges körülmények esetei:

- a tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolására, szállítására szolgáló berendezéseken vagy azok belsejében; aknában, csővezetékekben, közelében stb.;
- a szűk, zárt térben, ülő, guggoló vagy fekvő helyzetben;
- állványzaton, a magasban;
- egészségre ártalmas környezetben végzett munkák.



6. FEJEZET

A tűzvédelmi oktatás, a szakvizsgáztatás rendje

6.1. Oktatás munkába lépéskor és hosszú távollét utáni oktatás

6.1.1. Minden újfelvetelees és a 6 hónapot meghaladó távollét után, tűzvédelmi oktatást a munkába állás megkezdése előtt kell elvégezni. Az alkalmi munkavállalóknak, minden folyamatos munkavégzést megelőzően kell oktatást tartani.

6.1.2. Az általános tűzvédelmi ismeretek keretén belül oktatni kell:

- A BÁBSZÍNHÁZ általános ismertetése, bemutatása;
- A BÁBSZÍNHÁZ területén követendő magatartás szabályait, a dohányzó és tűzgyújtó eszközök használatát, a tűzveszélyes munkavégzés szabályait, a szükséges munkaruha, védőeszköz és munkaeszköz használatát.
- A tűz esetén követendő magatartást valamint, a tűzjelzés és a tűzoltásban való részvétel szabályait
- tűzvédelmi berendezések felsorolása, helyük és alkalmazásuk
- a menekülési és menekítési szabályok.

6.1.3. Gyakorlati oktatás keretén belül oktatni kell a BÁBSZÍNHÁZ területén rendszeresített tűzoltó-készülékek és tűzvédelmi felszerelések működését (fali tűzcsap valamint a földfeletti tűzcsap és szerelvényeinek, színpadi és függönyzáró kezelés), használatának módját, oltóhatásukat.

6.1.4. Az oktatást az irodai valamint az vezérigazgatóval egyeztetett időben a kijelölt megbízott köteles elvégezni.

6.1.5. A munkahelyi oktatás anyaga

- a) A Tűzvédelmi Szabályzat ismertetése;
- b) A használt anyagok jellemzői és azok tűzoltási módja;
- c) A munkahely potenciális tűzveszélyforrásai;
- d) A tűzvédelmi felszerelések ismertetése, helye és azok használata;
- e) Vészkipcsolók, vészjelzők, áramtalanítókapcsolók, közmű elzárók helye és használatuk módja.

6.2. Átírányított dolgozók oktatása

6.2.1. A BÁBSZÍNHÁZ-n belül más munkahelyre, vagy munkakörbe áthelyezett alkalmazottakat elméleti és gyakorlati oktatásban kell részesíteni.

6.2.2. Az áthelyezett alkalmazottak oktatását a munka megkezdése előtt kell elkezdni.

6.3. Nem a BÁBSZÍNHÁZ. alkalmazásában álló személyek oktatása

6.3.1. Közvetlen környezetük tűzveszélyességének ismertetése;

- a) A tűzgyújtó eszközök szabályos használata, a dohányzás szabályai;
- b) A tűzjelzés módja;
- c) A riasztás esetén követendő magatartás szabályai;
- d) A tűzgyújtással és a nyílt láng használatával járó munkavégzés szabályai;
- e) A kézi tűzoltó készülékek használata.
- f) Tűzvédelmi berendezések kezelését, amit a jogszabály engedélyez.

6.3.2. A munkaterületre való felvonuláskor az adott terület irányítója köteles a technológiából, az üzemeltetésből adódó veszélyforrásokra, a szükséges magatartási szabályokra a vállalkozó munkavállalóit kioktatni. Ezt az oktatást



meg kell ismételni amennyiben a kivitelező vállalat munkavállalói a munkaterületet 30 napot meghaladó időtartamra elhagyják.

6.4. Rendkívüli-, az ismétlő, - oktatás rendje és adminisztrációja

6.4.1. Új anyag, technológia, gép vagy berendezés, betakarítás alkalmazása esetén az ott dolgozókkal ismertetni kell a folyamat tűzvédelmi előírásait, tűzveszélyességét, az elhelyezett tűzoltó készülékek használatának módját.

6.4.2. A munkakörülményekben beállt lényeges változás esetén tartandó oktatások:

a) Lényeges munkakörülmény változásnak kell tekinteni:

- új tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, berendezés, technológiai anyag bevezetése;
- jelentős technológiai változtatás, mely tűzvédelmi szempontból változást eredményez;
- jelentős fejlesztési munkák;
- olyan technológiai változtatás, amely az addig alkalmazott anyagok tűzveszélyességét jelentősen megváltoztatja;
- a munkavállalók átcsoportosítása.

b) A rendkívüli oktatások időtartamát az oktatást kiváltó ok jellegétől és a változtatás mélységétől függően a tűzvédelmi vezető, a munkahelyi vezetővel egyetértésben, határozza meg.

6.4.3. **Az ismétlődő tűzvédelmi oktatás évenként, az alábbi témakörökre terjedjen ki**

- a tűzveszélyes munkavégzés szabályai;
- a dohányzás lehetősége és szabályai;
- a kötelező magatartás tűz esetén, tűzjelzés;
- a munkahelyen előforduló anyagok tűzveszélyessége. A tűzveszélyes anyagok kezelése, tárolása, használata;
- a tűzoltó készülékek, berendezések ismertetése, használata;
- menekülés és menekítés végrehajtása, szabályai,
- színpadi előadások tűzvédelmi szabályi,
- a Szabályzat (*kiválasztott*) előírásainak felfrissítése;
- az ismétlődő oktatások gyakoriságát a dolgozó munkahelye vagy tevékenységének tűzveszélyességi osztályától függően kell meghatározni;

6.4.4. a BÁBSZÍNHÁZ.-nél dolgozókat 1 évenként kell oktatásban részesíteni; ha a rendelkezésére bocsátott tematika (tananyag) elolvasásáról írásban nyilatkozik, az is elfogadható.

6.4.5. Az oktatások adminisztrációja:

Minden megtartott és a jelen szabályzatban felsorolt oktatást oktatási naplóban kell rögzíteni (vagy az ennek a célnak megfelelő „JELENLÉTI ÍV”-en).

A nyilvántartást, a jelenléti ívek irattározását a személyzeti osztály végzi.

Az oktatási nyilvántartásnak (jelenléti ív) tartalmaznia kell az:

- oktatás (*előadás*) célját;
- oktatás dátumát, időtartamát és helyét;
- oktatott anyag tételes felsorolását (a tematika külön lapon is becsatolható);
- oktatásra kötelezettek nevét,
- oktatáson részt vett dolgozó aláírását, területének megnevezését;
- oktató (*előadó*) nevét és aláírását.



7. fejezet

A magatartás általános szabályai tűz keletkezése esetén

7.1. Tűzjelzés

7.1.1. Aki a BÁBSZÍNHÁZ. területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles azt jelenteni az alábbiak szerint:

7.1.2. A munkahelyen tüzet észlelő személy hangos szóval "TŰZ VAN! TŰZ VAN!" kiáltással jelezzen, valamint, ha a gyengeáramú tűzjelző érzékelője nem érzékelte és jelezte a tüzet, a kézi tűzjelzésadót kell működtetni. A jelző személynek a munkatársai és a vendégek (vevők) segítségére kell lennie a tűzjelzésben és menekítésben. A tüzet észlelő személy a tűz oltásában, is vegye ki részét.

Ezt követően késedelem nélkül jelezni kell a tüzet – esetleg a gyengeáramú tűzjelző segítségével a győri tűzoltóságra – a 105-ös, vagy a 112-es telefonszámon.

7.1.3. Tűz esetén a jelzéssel egy időben riasztani kell a tűz által veszélyeztetett környezetben lévő látogatókat, vendégeket, dolgozókat (külsős munkavégzőket) és meg kell kezdeni az emberek mentését, ha az szükséges.

7.1.4. A tűzjelzés tartalmazza:

- a tüzeset, a káreset pontos helyét;
- a tűz jellegét, mi ég, mit veszélyeztet;
- van-e emberélet veszélyeztetve?
- a tüzet jelző személy nevét, és a jelzésre használt telefon számát (a visszahívhatóság érdekében).

7.1.5. A tűzjelzést követő helyes magatartás

Az alkalmazottak részéről

- meggyőződik a tűzjelző jelzés valóságáról, valamint a nem egyértelmű szóbeli tűzjelzésről is meggyőződik;
- az étteremben, szálláson vendégeke riasztása, mentése;
- a gépek leállítása;
- állatok mentése;
- a tűzoltás megkezdése;
- szükség esetén a közművek elzárása;
- értesítése a vezetőbeosztású és a kiértékelendő személyeket;
 - Vezérigazgató, beruházási és termelési vezető, területi vezető
- tárgyak, gépek mentése;
- iroda, étterem, istállók elhagyása;
- védett területen való gyülekezés és létszámellenőrzés.
- biztosítja a szabad bejárást a hivatásos tűzoltók részére;
- elvégzi a tűzoltók kárhelyre irányítását;

7.2. Értesítési feladatok

7.2.1. A BÁBSZÍNHÁZ. dolgozóinak a következő személyeket kell értesíteni tűz vagy füst észlelésekor telefonon, vagy személyesen a BÁBSZÍNHÁZ. vezetői közül:

- Vezérigazgató, beruházási és termelési vezető, területi vezető

7.2.2. A fenti személyek elérhetőségét az irodában és a telefonnál ki kell függeszteni, a változásoknak megfelelően frissíteni kell.



7.3. Tűzoltási feladatok

7.3.1. Már a tűzjelzési feladatok elvégzése alatt a munkavállalók a helyszínen lévő tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsapok használatával kíséreljék meg - különösen még kezdeti szakaszában lévő vagy kisebb kiterjedésű tűz oltását.

7.3.2. Alapvető és fontos szabály, hogy villamos berendezés tüzeit vízzel oltani nem szabad!

7.3.3. El kell végezni az életmentést, a sérültek mentését.

7.3.4. Ki kell üríteni a veszélyeztetett területet, különös tekintettel a gázpalackokra, tűzveszélyes folyadékokra, könnyen gyulladó anyagokra.

7.3.5. El kell végezni a veszélyeztetett helyiség, terület feszültségmentesítését, közművek elzárását (levegő vezeték).

7.3.6. Tűzoltás, mentés csak addig végezhető, míg az a résztvevők életét, testi épségét nem veszélyezteti.

7.3.7. Hagyják el az épületet, gyülekezzenek a kijelölt mentési területen. (utca felőli gépjármű parkoló) A helyszínen levő vezető tartsanak létszám ellenőrzést, így győződjön meg arról, hogy nem maradt-e valaki az épületben.

7.3.8. A tűzoltóság fogadására (vonulási útvonal, terület biztosítása; tájékoztatás) fel kell készülni.

7.3.9. A helyszínre kivonuló Tűzoltóegység felhívására életmentés, kiürítés stb. esetén megfelelő szakembert, munkaerőt kell biztosítani, továbbá köteles mindenki személyesen közreműködni és a tűzoltás-vezető intézkedéseit, végrehajtani, a szükséges felvilágosítást megadni. A tűzvizsgálatban részt vevő hatóságnak mindenki köteles a segítségére lenni.



A tűzoltó készülékek helyes használata


helytelen



helyes





Tűzvédelmi szabályzat Készítő	Silex 99 Bt. 9173 Győrladamér, Hunyadi u. 28.
neve	Lazur Tibor
elérhetősége	06 30 4572176
aláírása	 Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs Vasvári Pál u. 4. PT E 001069 163/2005. Műszaki szakoktató 2005.06.15.
Szakmai képesítését igazoló dokumentum egyedi azonosítói	
Hatálybalépés dátuma	2020. 03. 30.
Készítés dátuma	2020. 03. 30.
Kapcsolódó dokumentumok	Tűzvédelmi Üzemeltetési Napló Tűzriadó terv Kiürítés számítás

Szabályzatot Jóváhagyta:

.....
igazgató